

730 En/EnN 설치, 작동 및 유지보수 설명서

내용

1 적합성 선언	5
2 편입 선언	6
3 4 펌프의 포장을 풀 때	7
3.1 펌프 포장 풀기	7
3.2 포장재 처리	7
3.3 검사	7
3.4 기본 제공 구성품	7
3.5 보관	7
4 펌프 반품 정보	8
5 튜브연동식 펌프 - 개요	8
6 3 보증	9
7 안전 고지사항	10
8 펌프 사양	13
8.1 사양 등급	13
8.2 무게	13
8.3 펌프헤드 옵션	14
9 8 올바른 펌프 설치 사례	15
9.1 8.1 일반 권장사항	15
9.2 해야 할 일과 하지 말아야 할 일	16
10 펌프 작동	17
10.1 키패드 레이아웃 및 키 ID	17
10.2 시작 및 정지	18
10.3 위쪽 및 아래쪽 방향키 사용	18
10.4 최대 속도	18
10.5 회전 방향 변경	18
11 9 전원 공급 장치에 연결	19
11.1 도체 색상 코딩	20

11.2 NEMA 모듈 배선	20
11.3 NEMA 모듈의 제어 케이블 접지 스크린	20
11.4 M12 EtherNet 커넥터 화면 연결	21
12 시작할 때 점검할 사항	22
13 제어 배선	23
13.1 펌프의 외부 인터페이스 매개변수	24
13.2 펌프 후면 설명	25
13.3 IP31 배선 연결	26
13.4 센서 배선 - IP31	26
13.5 IP66 배선 - N 모듈	30
13.6 입력/출력 커넥터 - IP66	33
13.7 네트워크 토폴로지	35
14 처음으로 펌프 켜기	36
14.1 표시 언어 선택	36
14.2 초기 운전 기본값	38
15 14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클	39
16 모드 메뉴	40
17 수동	41
17.1 START	41
17.2 정지	41
17.3 유량 증가 및 감소	42
17.4 최대값 기능(수동 모드만 해당)	42
18 Flow calibration(유량 교정)	43
18.1 유량 교정 설정	43
19 EtherNet/IP™ 모드	45
19.1 EtherNet/IP™ 설정 구성	45
19.2 EtherNet/IP™ 모드	49
19.3 펌프와 PC간의(P2P) http 연결 예시	49
19.4 PC 설정	50
19.5 펌프에 PC 연결	51
19.6 웹 브라우저를 이용한 연결	52
19.7 PLC에 연결	52
19.8 펌프 매개변수	56

20 센서	67
20.1 센서 배선	67
20.2 센서 설정	68
20.3 시작 지연	72
20.4 일반 센서(Generic Sensors)	74
20.5 유량 센서 읽기	79
21 메인 메뉴	80
21.1 보안 설정	82
21.2 일반 설정	93
22 Help(도움말)	103
22.1 Help(도움말)	103
23 19 문제 해결	104
23.1 에러 코드	104
23.2 기술 지원	105
24 드라이브 유지보수	106
25 드라이브 예비 부품	107
26 21 펌프헤드 교체	108
26.1 21 펌프헤드 교체	108
27 튜브 교체	110
27.1 연속 튜브	110
27.2 튜브 엘레먼트	110
28 22 주문 정보	112
28.1 펌프 부품 번호	112
28.2 튜빙 및 엘레먼트 부품 번호	113
28.3 펌프헤드 예비 부품	115
29 23 성능 데이터	119
29.1 720R, 720RE, 720R/RX 및 720RE/REX 성능 데이터	119
30 24 상표 등록	122
31 면책사항	123
32 25 발행 기록	124

작동 지침 원본

이 설명서의 작동 지침 원본은 영어로 작성되었습니다. 설명서의 다른 언어 버전은 원본을 번역한 것입니다.



Watson-Marlow Limited
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England



EC Declaration of Conformity

1. 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN)
2. Manufacturer:
Watson Marlow Ltd
Bickland Water Road
Falmouth
TR11 4RU
UK
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4. All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EC
ROHS Directive 2015/863
6. Harmonised standards used:
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:
Watson Marlow Ltd
Falmouth, November 2019

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

적합성 선언



Watson-Marlow Ltd
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Ltd

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 20.04.2020

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

3 4 펌프의 포장을 풀 때

3.1 펌프 포장 풀기

모든 부품의 포장을 주의하여 풀고, 모든 구성품이 누락되지 않고 양호한 상태인지 확인 될때까지 포장 상태를 유지합니다. 아래에 제공한 구성품 목록을 보고 확인하십시오.

3.2 포장재 처리

포장 재료는 지역의 규정에 따라 안전하게 처리하십시오. 외부 판지 상자는 골판지로 제작되었으며 재활용할 수 있습니다.

3.3 검사

모든 구성품이 있는지 확인하십시오. 운반 중에 손상된 구성품이 있는지 검사하십시오. 누락되거나 손상된 구성품이 있으면 즉시 구입처에 연락하십시오.

3.4 기본 제공 구성품

730 구성품

- 730 펌프 드라이브 장치, 720R 또는 특정 펌프로 지정된 경우 다른 펌프헤드
- 지정된 전원 케이블(펌프 드라이브 장치에 연결됨)
- IP66, NEMA 4X 펌프 유입 방식을 제공하는 730N 모듈
- **참고:** 모듈은 운반을 위해 부착되어 있지만 배선, 전압 선택 및 검사를 가능하게 하려면 탈거한 다음 펌프가 작동하기 전에 다시 부착해야 합니다.
- 빠른 시작 설명서를 포함하고 있는 제품 안전 정보 책자

3.5 보관

본 제품은 장기간의 유통 기간을 가지고 있습니다. 하지만, 모든 부품이 정상적으로 작동하려면 보관에 각별히 주의해야 합니다. 보관 후, 보관 권장사항과 튜브 사용기한을 준수하시기 바랍니다.

4 펌프 반품 정보

반품하기 전 반드시 제품을 깨끗이 하고 오염 물질을 제거해야 합니다. 이를 확인하는 신고서는 물품을 반송하기에 앞서 당사로 먼저 전송해야 합니다.

장비에 달은 모든 유체에 대한 오염 제거 선언서를 제품과 함께 반송해야 합니다.

신고서가 접수되면 반품 승인 번호를 발급해 드립니다. 당사는 반품 승인 번호를 표시하지 않은 장비에 대한 차단 또는 거부할 권리가 있습니다.

각 제품에 대해 개별 오염 제거 인증서를 작성하고, 반환할 지점을 표시하는 올바른 양식을 사용하십시오. 의문 사항은 해당 지역의 담당자에게 문의하시면 추가 지원을 받을 수 있습니다.

5 튜브연동식 펌프 - 개요

튜브연동식 펌프는 막히거나 부식될 수 있는 밸브, 씰 또는 글랜드가 없는 가장 단순한 펌프입니다. 액체는 튜브의 보어에만 접촉하므로 펌프가 액체를 오염시키거나 액체가 펌프를 오염시킬 위험이 없습니다. 튜브연동식 펌프는 건조 상태에서도 아무 위험 없이 작동할 수 있습니다.

작동 원리

압축 튜브는 롤러와 트랙 사이에서 원호를 그리며 압축되어 접촉 지점에서 씰링을 형성합니다. 롤러가 튜브를 따라 전진하면 씰도 전진합니다. 롤러가 지나간 후 튜브는 원래 모양으로 돌아가므로 입구 포트에서 인출된 액체에 의해 채워진 일부 진공을 형성합니다.

롤러가 트랙 끝까지 도달하기 전에 트랙의 시작 부분에서 두 번째 롤러가 튜브를 압축하여 압축 지점 사이의 유체를 격리합니다. 첫 번째 롤러가 트랙을 떠나면 두 번째 롤러는 펌프의 토출구를 통해 유체를 내보내면서 계속 진행합니다. 동시에 두 번째 롤러 뒤에 부분 진공이 형성되고 입구 포트에서 이 진공 안으로 더 많은 액체가 유입됩니다.

역류 및 사이펀 작용은 일어나지 않으며 펌프는 비활성 상태에서 튜브를 효과적으로 씰링합니다. 밸브는 필요하지 않습니다.

엄지와 손가락으로 부드러운 튜브를 누르고 따라가며 밀면 액체가 튜브의 한 쪽 끝에서 배출되고 그 사이에 반대쪽에서 더 많은 액체가 유입됩니다.

동물의 소화 기관도 유사한 방법으로 작동합니다.

적합한 용도

튜브연동식 펌프는 끈끈하고, 전단에 민감하고, 부식성과 연마성 액체 및 떠 있는 고체가 포함된 액체를 포함한 대부분의 액체에 최적화되어 있습니다. 위생이 중요한 펌핑 작업에 특히 유용합니다.

튜브연동식 펌프는 양변위 원리에 따라 작동하며, 계량, 도징 및 디스펜스 용도에 특히 적합합니다. 펌프는 설치가 용이하고 작동이 간단하며 유지 관리 비용이 적습니다.

6 3 보증

Watson-Marlow Ltd(이하 "Watson-Marlow")는 이 제품이 정상적으로 사용하고 서비스하는 경우 선적 날짜로부터 5년 동안 재질과 기능 면에서 결함이 없을 것임을 보증합니다.

Watson-Marlow의 제품 구입으로 발생하는 배상 청구에 대한 Watson-Marlow의 단독 책임과 고객의 배타적인 구제는 Watson-Marlow의 재량으로 수리, 교체 및 적용 가능한 경우 환불입니다.

서면으로 달리 합의한 경우를 제외하고, 전술한 보증은 제품을 판매한 국가로 제한됩니다.

Watson-Marlow의 어떤 직원, 대리인 또는 대표자도 Watson-Marlow의 임원이 서면으로 작성하고 서명하지 않은 한 앞에 명시한 보증 이외의 보증에 Watson-Marlow를 구속시킬 권한이 없습니다. Watson-Marlow는 제품이 특정 목적에 적합하다는 보증을 하지 않습니다.

어떤 경우에도:

- i. 고객의 배타적인 구제에 대한 비용이 제품의 구입 가격을 초과할 수 없습니다.
- ii. (ii) Watson-Marlow는 피해가 발생하더라도 그리고 Watson-Marlow가 해당 피해의 가능성을 조인한 경우에도 특한, 간접적인, 우연한, 파생적인 또는 전형적인 피해에 대해 책임지지 않습니다.

Watson-Marlow는 다른 제품, 기계, 건물 또는 재산에 야기된 피해나 부상을 포함하여 직/간접적으로 Watson-Marlow 제품과 관련된 또는 제품 사용으로 발생한 손실, 피해 또는 비용에 대해 책임지지 않습니다. Watson-Marlow는 이익 상실, 시간 손실, 불편, 펌핑 대상 제품의 손실 및 생산 손실을 포함하되 이에 국한되지 않고 결과적인 피해에 대해 책임지지 않습니다.

이 보증은 Watson-Marlow에 대해 제거, 설치, 운반 비용 또는 보증 청구와 관련하여 발생할 수 있는 다른 비용의 부담을 의무화하지 않습니다.

Watson-Marlow는 반쯤은 물품의 선적 피해에 대해 책임지지 않습니다.

조건

- 제품을 예약하고 Watson-Marlow 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 반품해야 합니다.
- 모든 수리 및 수정은 Watson-Marlow Ltd 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 의해 또는 Watson-Marlow가 서면으로 명시적으로 허가하고 Watson-Marlow 관리자 또는 중역이 서명한 후에 수행해야 합니다.
- 모든 원격 제어 또는 시스템 연결은 Watson-Marlow의 권고에 따라 수행해야 합니다.
- 모든 PROFIBUS 시스템은 PROFIBUS 승인 설치 엔지니어가 설치하거나 인증해야 합니다.
- 모든 EtherNet/IP™ 시스템은 적절한 교육을 받은 엔지니어가 설치하거나 인증해야 합니다.

예외사항

- 튜브와 펌핑 엘레먼트를 포함한 소모품은 제외합니다.
- 펌프헤드 롤러는 제외합니다.
- 정상적인 마모 또는 합리적이고 적절한 유지보수 부족에 의해 필요하게 된 수리나 서비스는 제외합니다.
- Watson-Marlow의 판단으로 남용 또는 오용되었거나 악의적 또는 우발적인 피해 또는 부주의에 노출된 제품은 제외합니다.
- 전기 서지에 의해 야기된 고장은 제외합니다.
- 올바르게 않거나 표준 이하의 시스템 배선으로 인한 고장은 제외됩니다.
- 화학적 공격에 의한 피해는 제외합니다.
- 누액 감지기 같은 보조장치는 제외합니다.
- 자외선 또는 직사광선에 의해 야기된 고장.
- Watson-Marlow 제품을 분해하려는 시도가 있는 경우 제품 보증이 무효가 됩니다.

Watson-Marlow는 언제든지 이 조항과 조건을 수정할 권리가 있습니다.

7 안전 고지사항

이 안전 정보를 이 사용 설명서의 나머지 부분과 함께 사용해야 합니다.

안전과 관련하여 이 펌프 및 펌프헤드는 역량이 있고 적절한 교육을 받은 담당자가 설명서를 읽고 숙지한 뒤 모든 관련 위험을 고려한 후에만 사용해야 합니다. 펌프가 Watson-Marlow Ltd에 지정되지 않은 방법으로 사용된 경우, 펌프에서 제공되는 보호장치가 훼손될 수 있습니다. 본 장비의 설치 또는 유지보수에 참여하는 모든 개인은 작업을 수행하기에 충분한 자격을 갖추어야 합니다. 또한 관련된 모든 보건 및 안전 프로토콜, 규정, 그리고 지침을 숙지해야 합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 잠재적 위험에 대하여 적절한 안전 지침을 준수하고 주의를 기울여야 한다는 것을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 움직이는 부품을 손가락으로 만지지 말라는 것을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 주의, 뜨거운 표면을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 주의, 감전 위험을 의미합니다.



펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 개인 보호 장비(PPE)를 착용해야 함을 의미합니다.



펌프와 설명서에 사용된 이 기호는 이 제품을 EU 폐 전기 및 전자 장비(WEEE) 지침의 조건에 따라 재활용하라는 것을 의미합니다.



630 및 730 펌프의 내부에는 저절로 초기화되는 온도 퓨즈가 있으며, 이 퓨즈가 작동하면 오류 코드 "Err17 Under Voltage"가 표시됩니다.



승강, 운반, 설치, 운전, 유지보수 및 수리에 관한 기본적인 작업은 자격을 갖춘 작업자만이 수행해야 합니다. 본 장치는 작업을 수행하는 동안 주전원과 분리되어야 합니다. 모터는 실수로 기동되지 않도록 보호해야 합니다.



일부 펌프는 중량이 18kg에 이릅니다(정확한 중량은 모델과 펌프헤드에 따라 달라짐 - 펌프 참조). 들어올리기는 표준 보건 및 안전 지침에 따라 수행해야 합니다. 하부 측면에 들어올리기 편하도록 손가락이 들어가는 부분이 만들어져 있으며, 또한 펌프헤드와 (결합된 경우)'N' 모듈을 펌프 후면에서 잡으면 펌프를 들어올리기 편할 수 있습니다.



펌프 후면에 사용자가 교환할 수 있는 퓨즈가 있습니다. 일부 국가의 특정 주전원 플러그에는 추가적으로 교환 가능한 퓨즈가 포함되어 있습니다. 퓨즈는 동일한 등급으로 교환해야 합니다.



이 펌프 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 퓨즈나 부품이 없습니다.

참고 - 주전원 공급 케이블은 펌프에 내장되어 공급되므로 사용자가 교환할 수 없습니다.

해당 지역에 대한 전압 선택 스위치를 확인합니다.



주 주 플러그가 IP66 펌프에 제공됩니다. 케이블의 NEMA 모듈 끝단에 있는 글랜드는 IP66 등급입니다. 케이블의 반대쪽 끝단에 있는 주전원 프러그는 IP66 등급이 아닙니다. 주전원 공급 장치와 연결이 IP66 등급인지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

이 펌프는 의도된 목적에만 사용해야 합니다.

펌프는 작업과 유지보수를 용이하게 하기 위해 언제든지 접근이 가능해야 합니다. 접근부가 막혀 있거나 차단되어 있어서는 안 됩니다. Watson-Marlow가 테스트하고 승인한 장치를 제외하고 어떠한 장치도 드라이브 유닛에 장착하지 마십시오. 이 사항을 준수하지 않으면 작업자 부상 또는 재산 피해를 초래할 수 있으며 이러한 경우에는 책임지지 않습니다.

펌프의 주전원 플러그는 분리 장치입니다(비상 시 주전원 공급 장치에서 모터 드라이브 분리). 펌프 위치를 주전원 플러그가 분리되기 어렵게 지정하지 마십시오.



위험한 액체를 펌핑하려는 경우, 작업자의 부상을 방지하기 위해 특정 액체와 용도에 적용되는 안전 절차를 준수해야 합니다.



이 제품은 ATEX 지침을 준수하지 않으며 폭발 환경에서 사용하면 안 됩니다.



펌핑할 화학물질이 펌프와 함께 사용할 펌프헤드, 윤활제(적용 가능한 경우), 튜브, 배관 및 피팅과 호환되는지 확인합니다. 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있는 화학 호환성 가이드 참조: www.wmftg.com/chemical. 다른 종류의 유체를 이송할 경우, Watson-Marlow에 문의하여 내화학성 여부를 확인하십시오.



펌프헤드 내부에 움직이는 부품이 있습니다. 공구로 잠금을 해제할 수 있는 가드 또는 공구로 잠금을 해제할 수 있는 트랙을 열기 전에 다음 안전 지침을 준수하십시오.


1. 펌프가 주전원으로부터 격리되었는지 확인합니다.
2. 파이프라인에 압력이 없는지 확인합니다.
3. 튜브 고장이 발생한 경우, 펌프헤드 내의 유체가 적합한 그릇, 용기 또는 배수구로 배출될 수 있는지 확인합니다.
4. 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.



펌프의 움직이는 부품으로부터 주된 운영자 보호는 펌프헤드 안전장치에 의해 제공됩니다. 참고로 안전장치는 펌프헤드 유형에 따라 다릅니다. 설명서의 펌프헤드 부분을 참조하십시오.

8 펌프 사양

8.1 사양 등급

작동 온도	5°C~40°C(41°F ~104°F)
보관 온도	730: -25°C ~ 65°C(-13°F ~ 149°F)
습도(비응축)	31°C(88°F)까지 80%, 40°C(104°F)에서 50%까지 선형으로 감소
최대 고도	2000m(6560ft)
전력 등급	730: 350VA
공급 전압	100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH (지역 코드 세트 및 공급에 따라 다름)
최대 전압 변동	공칭 전압의 +/-10%. 잡음 면역성 모범 사례를 준수하는 케이블 연결과 함께 잘 조절된 주전원이 필요합니다.
전체 부하 전류	730: <1.5A @ 230V; <3.0A @ 115V
퓨즈 정격	T2.5AH250V (5x20mm)
설치 범주 (과전압 범주)	II
오염 등급	2
IP	730: IP66 ~ BS EN 60529, NEMA 4X ~ NEMA 250과 동일*(실내 사용 - 장시간 자외선 노출로부터 보호)
dB 등급 	730: < 85dB (A) @ 1m
제어비	730: 0.1-360rpm(3600:1)
최대 속도	730: 360rpm

8.2 무게

730	드라이브만 해당		+ 720R, 720RE		+ 720RX, 720REX	
IP66 (NEMA 4X)	18.5kg	40lb(13oz)	25kg	55lb(2oz)	31.5kg	69lb(7oz)



일부 펌프는 중량이 18kg에 이릅니다(정확한 중량은 모델과 펌프헤드에 따라 달라짐 - 펌프 참조). 들어올리기는 표준 보건 및 안전 지침에 따라 수행해야 합니다. 하부 측면에 들어올리기 편하도록 손가락이 들어가는 부분이 만들어져 있으며, 또한 펌프헤드와(결합된 경우) 모듈을 펌프 후면에서 잡으면 펌프를 들어올리기 편할 수 있습니다.

8.3 펌프헤드 옵션

730 펌프 제품군

720R, 720R/RX, 720RE, 720RE/REX:



9 8 올바른 펌프 설치 사례

9.1 8.1 일반 권장사항

기어박스의 올바른 윤활과 정확한 펌프헤드 동작을 보장하기 위해 펌프를 평평하고 수평이고 단단하고 과도한 진동이 없는 평면에 배치할 것을 권장합니다. 열이 분산될 수 있도록 펌프 주위에 공기가 자유로이 흐를 수 있도록 합니다. 펌프 주변의 주위 온도가 권장 최대 작동 온도를 초과하지 않도록 하십시오.

펌프의 키패드에 있는 STOP 키를 누르면 펌프는 정지합니다. 그러나 펌프 주전원에 적합한 로컬 비상 정지 장치를 결합할 것을 권장합니다.

펌프를 권장 최대 수보다 많이 겹쳐쌓지 마십시오. 펌프를 겹쳐쌓는 경우 펌프군의 모든 펌프 주변의 주위 온도가 권장 최대 작동 온도를 초과하지 않아야 합니다.



펌프를 로터 회전이 시계 방향이든 또는 시계 반대 방향이든 편리한 방향으로 회전하도록 설정할 수 있습니다.

그러나 참고로 일부 펌프 헤드의 경우 로터가 시계 방향으로 회전하면 튜브 수명이 더 길어지고 로터가 시계 반대 방향으로 회전하면 압력을 받을 때의 성능이 최대로 높아집니다. 일부 펌프 헤드에서 압력을 달성하려면 펌프가 시계 반대 방향으로 회전해야 합니다.



최적의 튜브
수명



최대 압력



연동식 펌프는 역류 방지를 위해 자체 프라임링과 자체 씰링됩니다. 아래에 지정한 경우를 제외하고 입구 또는 배출 라인에 밸브가 필요하지 않습니다.



사용자는 펌프헤드 또는 튜브 고장이 발생한 경우 가압된 유체가 갑자기 방출되는 것을 방지하기 위해 펌프와 배출 배관 사이에 비복귀 밸브를 결합해야 합니다. 이 밸브를 펌프 배출구 바로 뒤에 결합해야 합니다.

프로세스 흐름에 있어서 밸브는 펌프 작동 전에 열려 있어야 합니다. 토출 밸브가 닫힌 상태에서 실수로 작동하여 손상이 발생하는 것을 방지하려면, 펌프와 펌프의 토출 측 밸브 사이에 감압 장치를 장착하는 것이 좋습니다.

9.2 해야 할 일과 하지 말아야 할 일


- 공기가 적절히 흐르지 않는 좁은 장소에 펌프를 두지 마십시오.
- 공급 및 흡입 튜브를 가능하면 짧고 똑바르게 유지하고(1m 이하로 짧은 것이 이상적) 가장 똑바른 경로로 흐르게 하십시오. 큰 반경: 튜브 직경의 최소 4배인 굴절을 사용하십시오. 연결 배관에 걸리는 압력을 최소화하기 위해서는 적절한 배관 연결 및 피팅 작업이 이루어져야 합니다. 특히 흡입측 배관의 경우 관 축소기 및 펌프 헤드 섹션보다 더 짧은 보어 튜브를 사용하지 마십시오. 파이프라인의 모든 밸브는 흐름을 제한하지 않아야 합니다. 펌프가 운전 중일 때 유로상의 밸브는 열려 있어야 합니다.
- 부드러운 내경이 최소 1m보다 긴 튜브의 경우 임펄스 손실과 파이프라인에서의 맥동을 최소화하기 위해 연성 튜브를 펌프 헤드의 유입구와 배출구에 연결하십시오. 이는 점성 유체 및 단단한 배관에 연결할 때 특히 중요합니다.
- 튜브 직경 보어 이상의 흡입관 및 공급관을 사용하십시오. 끈끈한 유체를 펌핑하는 경우 펌프 튜브보다 여러 배 더 큰 보어를 가진 관을 사용하십시오.
- 펌프를 가능하면 펌핑할 유체의 레벨 또는 좀 더 낮은 레벨에 배치하십시오. 그래야만 과량 흡입이 보장되고 펌핑 효율이 최대로 높아집니다.
- 점성 유체를 펌핑하는 경우 저속으로 가동하십시오. 과량 흡입은 특히 점성이 있는 물질의 경우 펌프 성능을 향상시킵니다.
- 튜브, 유체 또는 연결 배관을 교환한 후에는 다시 보정하십시오. 또한 정확도를 유지하기 위해 펌프를 주기적으로 다시 교정하는 것이 좋습니다.
- 튜브 또는 펌프 헤드와 호환되지 않는 화학물질을 펌핑하지 마십시오.
- 튜브 또는 엘레먼트가 펌프 헤드에 장착되지 않은 상태에서 펌프를 가동하지 마십시오.
- 제어 케이블과 주전원 케이블을 함께 꼬지 마십시오.
- 제품에 N모듈이 있는 경우 해당 모듈을 실이 그대로 있고 올바른 위치에 지정된 상태에서 장착하십시오. 케이블 글랜드의 구멍이 IP/NEMA 정격을 유지하기에 적절하게 밀봉되도록 하십시오.

튜브 선택: Watson Marlow 웹 사이트에 게시된 화학적 호환성 가이드를 지침으로 사용하십시오. 튜브 재료와 대상 유체의 호환성에 관하여 의심스러운 경우 잠긴 흔적을 위해 Watson-Marlow 튜브 샘플 카드를 요청하십시오.

Marprene 또는 Bioprene 연속 튜브를 사용하는 경우, 처음 30분 가동 후 튜브의 장력을 다시 조정하십시오.

10 펌프 작동

10.1 키패드 레이아웃 및 키 ID

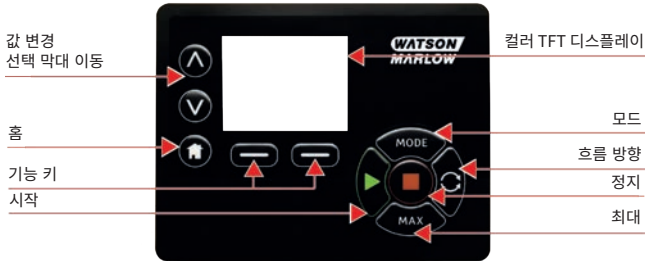

HOME(원위치) 키

HOME(원위치) 키를 누르면 마지막 알려진 작동 모드로 돌아갑니다. HOME(원위치) 키를 누른 상태에서 펌프 설정을 수정하면 설정 변경사항을 무시하고 마지막 알려진 작동 모드로 돌아갑니다.

FUNCTION(기능) 키

FUNCTION(기능) 키를 누르면 화면상에서 관련 기능 키 바로 위에 표시된 기능이 수행됩니다.


▲ 및 ▼ 키

이 키는 펌프 내에서 프로그래밍할 수 있는 값을 변경하는 데 사용됩니다. 또한 메뉴에서 선택 막대를 위쪽 및 아래쪽으로 이동할 때에도 사용됩니다.

MODE(모드) 키

모드 또는 모드 설정을 변경하려면 MODE(모드) 키를 누릅니다. MODE(모드) 메뉴로 전환하려면 언제든지 MODE(모드) 키를 누를 수 있습니다. MODE(모드) 키를 누른 상태에서 펌프 설정을 수정하면 설정 변경사항을 무시하고 MODE(모드) 메뉴로 돌아갑니다.


10.2 시작 및 정지





10.3 위쪽 및 아래쪽 방향키 사용



10.4 최대 속도

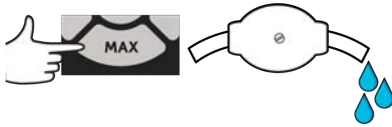

10.5 회전 방향 변경



11 9 전원 공급 장치에 연결

잡음 면역성 모뎀 사례를 준수하는 케이블 연결과 함께 잘 조절된 주전원이 필요합니다. 3상 접촉기 및 유도 히터와 같이 소음을 유발하는 주요 전기 장치와 드라이브를 함께 설치하지 않는 것이 좋습니다.



전압 선택기를 100-120V 50/60Hz 전원의 경우 115V 또는 200-240V 50/60Hz 전원의 경우 230V로 설정합니다. 주전원에 연결하기 전에 언제나 전압 선택기 스위치를 점검하십시오. 그렇지 않으면 펌프가 손상됩니다.

~100-120V



~200-240V



접지된 단상 주전원 공급 장치에 적합하게 연결하십시오.



펌프가 'N' 모듈을 포함한 유형인 경우, 모듈이 정위치에 조립되어 있는 동안 전압 선택기를 볼 수 없습니다. 전압 선택기는 펌프 후면의 스위치판에 장착되어 있으며 'N' 모듈에 의해 방수가 됩니다. 모듈을 탈거해야 스위치판에 접근할 수 있습니다. 모듈을 탈거하고 스위치를 검사한 후 모듈을 다시 결합하여 전원 공급 장치에 적합하게 설정된 것을 확인할 때까지 펌프를 켜지 마십시오.



전기 잡음이 과도한 경우 시중에서 구입할 수 있는 전원 전압 서지 억제장치를 사용할 것을 권장합니다.



모든 전원 공급 장치 케이블이 장비에 적합한 정격인지 확인하십시오. 제공된 전원 케이블만을 사용하십시오.



펌프를 장비가 사용 중일 때 분리 장치에 쉽게 접근할 수 있도록 배치해야 합니다.



주 주 플러그가 IP66 펌프에 제공됩니다. 케이블의 NEMA 모듈 끝단에 있는 글랜드는 IP66 등급입니다. 케이블의 반대쪽 끝단에 있는 주전원 플러그는 IP66 등급이 아닙니다. 주전원 공급 장치와 연결이 IP66 등급인지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

11.1 도체 색상 코딩

도체 종류	유럽 색상	북아메리카 색상
선로	갈색	검정색
중성선	파란색 (Universal+만 해당)	흰색
접지	녹색/노란색	녹색

11.2 NEMA 모듈 배선

EtherNet/IP™ 펌프

530, 630, 730 En 케이스형 펌프에 장착된 NEMA 4X 모듈에는 두 쌍의 배선 포트가 있습니다. 글랜드와 함께 2개의 M16 포트가 제공되어 직경이 4mm ~ 10mm(5/32in ~ 13/32in)인 원형 단면 케이블을 씌워줍니다. EtherNet은 NEMA 모듈 뒷면에 장착된 M12 커넥터를 통해 연결됩니다.

11.3 NEMA 모듈의 제어 케이블 접지 스크린

①



②



11.4 M12 EtherNet 커넥터 화면 연결

1. 기본적으로 M12 EtherNet 커넥터의 본체 및 케이블 화면은 NEMA 모듈 및 전원 접지의 금속 본체와 절연되어 있습니다. 이는 EtherNet/IP™을 사용하는 산업 자동화 시스템을 위한 EtherNet/IP™ 사양에 따라 달라집니다.
2. EMC 또는 EtherNet TCP로 인해 M12 본체와 케이블 화면을 주전원 접지에 연결해야 하는 경우 기본값으로 플라스틱 M12를 장착한 칼라(MN2934T)를 스테인레스강 버전(MN2935T)으로 교체할 수 있습니다. IP66 씰링을 위해 M12 O링과 씰링 와셔가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.



12 시작할 때 점검할 사항

참고: 또한 1페이지의 "튜브 교체 " 페이지110.

- 펌프와 흡입 및 배출 배관 사이가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 적합한 전원 공급 장치에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- "8 올바른 펌프 설치 사례 " 페이지15 섹션의 권고를 따르고 있는지 확인하십시오.

13 제어 배선



D-커넥터에 주전원을 공급하지 마십시오. 표시된 핀에 정확한 신호를 공급하십시오. 표시된 최대값으로 신호를 제한합니다. 다른 핀의 양단에 전압을 공급하지 마십시오. 영구적 손상을 초래할 수 있으며, 이 경우 보증이 적용되지 않습니다.



4-20mA 및 저전압 신호를 주전원에서 분리되도록 유지합니다. 별도의 입력 케이블을 사용하십시오. EMC 모범 사례를 따르고 마감 처리된 글랜드의 사용을 권장합니다.

13.1 펌프의 외부 인터페이스 매개변수

매개변수	한계				단위	설명
	기호	최소	공칭	최대		
디지털 입력 전압 높음	VD_{IH}	5		24	V	누출, 정지, 압력, 주파수
디지털 입력 전압 낮음	VD_{IL}	0		0.8	V	누출, 정지, 압력, 주파수
디지털 입력 전압 절대값 최대	VD_{in}	-30		30	V	작동 안함
디지털 입력 저항	RD_{in}	10		110	k Ω	5V이하에서 110K
주파수 범위	F_{max}	1		1000	Hz	유량 센서 사용
아날로그 입력, 전압 모드	VA_{in}	-15	10	30	V	0-10V 범위 (100R 소스 임피던스)
아날로그 입력, 전압 모드	RVA_{in}		34.4		k Ω	$\pm 3\%$
아날로그 입력 측정 범위	I_{in}	0		25	mA	
아날로그 입력 전류 저항기 절대값 최대	IA_{in}	-50		28	mA	분산 한계
아날로그 입력 전압 절대값 최대	VA_{in}	0		7.0	V	분산 한계
아날로그 입력 저항	RI_{IN}		250	270	Ω	
아날로그 입력 필터 대역폭	BW		67		Hz	-6dB 대역폭
22V 공급 출력	V_{aux}		18	30	V	규제 없음
24V 절연 공급 출력	V24		24			
22V/24V 공급 부하 전류				80	mA	자가 초기화 퓨즈

13.2 펌프 후면 설명



1 RJ45 연결 1

2 RJ45 연결 2

3 표준 -9 방향 D - 센서 커넥터 (암형)

4 서비스 전용 USB 유형 포트(유형 A)

5 전압 선택 스위치

6 전원 스위치


7 주전원 케이블

8 고객 교체용 퓨즈

13.3 IP31 배선 연결

RJ45 연결

PC의 RJ45(CAT5 이상, 차폐 권장) 네트워크 케이블을 펌프 연결 포트 1 또는 2에 연결합니다.

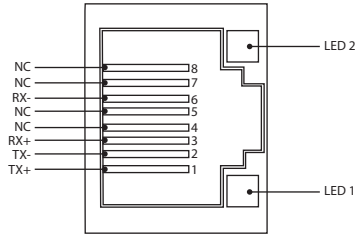


LED 1	LED 2	표시
낮음	낮음	꺼짐
낮음	높음	링크 감지 시 노란색 LED 켜짐, 10 Mbit 시 깜빡임
높음	낮음	링크 감지 시 녹색 LED 1개 켜짐, 100 Mbit 시 깜빡임
높음	높음	링크 감지 시 녹색 LED 2개 켜짐, 1Gbit 시 깜빡임

13.4 센서 배선 - IP31

표준 - 9 방향 D - 센서 커넥터 (암형/새시 Skt)

권장 제어 케이블: 7/0.2mm 24AWG 차폐형, 원형. 케이블 차폐는 전도성 백셸(back-shell)에 360도 연결한 상태에서 접지해야 합니다.



9 방향 D 센서 커넥터 배선 연결

기호 범례



작동



Input



키패드 방향 변경



정지



출력



건조 (누액 없음)



시계 방향 회전



수동 (키패드) 제어



젖음 (누액 감지됨)









시계 반대 방향 회전





아날로그

D 커넥터 배선

신호 이름	입력 또는 출력	구성 가능	신호 응답
<p>ANALOGUE 1</p>	Input	예	
<p>ANALOGUE 2</p>	Input	예	

신호 이름	입력 또는 출력	구성 가능	신호 응답
 	Input	예	
 	Input	예	

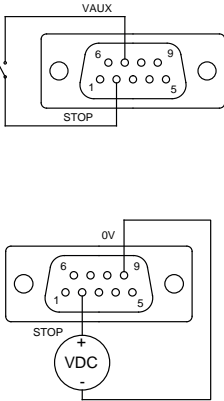신호 이름	입력 또는 출력	구성 가능	신호 응답
	Input	예	

13.5 IP66 배선 - N 모듈




권장 케이블 및 케이블 글랜드는 펌프의 IP66(NEMA 4X) 버전에 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 입구 보호에 해로울 수 있습니다.



모듈 커버가 항상 제공된 모든 나사로 올바르게 고정되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하지 않을 경우 IP66(NEMA 4X) 보호가 훼손될 수 있습니다.



모듈의 사용하지 않는 개구부는 제공된 밀봉 플러그를 사용하여 밀봉하십시오. 이렇게 하지 않을 경우 IP66(NEMA 4X) 보호가 훼손될 수 있습니다.

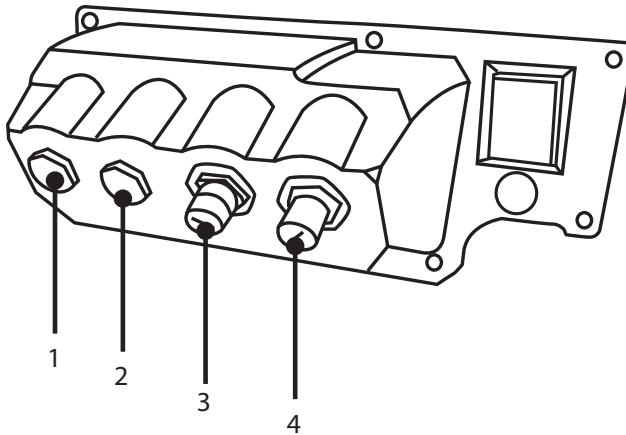


1	M16 포트	3	M12 커넥터 - Ethernet 연결
2	M16 포트	4	M12 커넥터 - Ethernet 연결


EtherNet 연결

EtherNet6 연결(3,24)용 N 모듈의 후면에는 2개의 통신 커넥터가 있습니다. 양 커넥터의 핀 구성은 동일합니다. 핀 구성 및 신호 응답은 아래와 같습니다.

이 커넥터용 플러그 및 케이블은 반드시 M12, 수형, 4핀 D 코드, 차폐형을 사용해야 합니다.

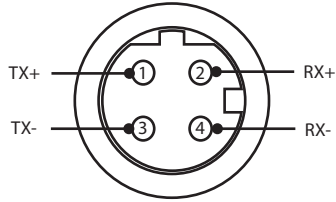

어댑터 PCB

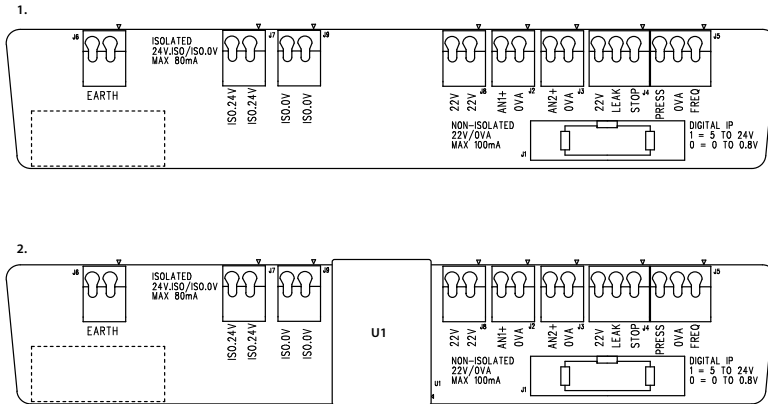

1. 절연 전원 공급 옵션이 없는 경우 (N 모듈)

2. 절연 전원 공급 옵션이 있는 경우 (F 모듈)

참고: 리본 배출 레버를 사용하여 어댑터 모듈의 연결을 차단합니다. 9W 커넥터를 펌프에 영구히 부착할 것을 권장합니다.


권장 제어 케이블: 메트릭 = 0.05sq mm - 1.31sq mm 솔리드 및 스트랜드 형 USA = 30AWG - 16AWG 솔리드 및 스트랜드 형 케이블: 원형. 표준 글랜드를 통과할 때 확실히 밀봉하기 위한 최대/최소 외경: 9.5mm-5mm. 케이블 섹션은 확실히 밀봉하기 위해 원형이어야 합니다.

전원 공급 옵션


NEMA 절연 보드는 절연 전원 공급 옵션과 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 24V의 절연 전원 공급 장치(최대 출력 부하 80mA)인 U1이 장착되어 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이, U1은 펌프 24V단자와 0V 단자를 펌프의 내부 공급 장치에서 완전히 분리합니다.

이는 센서에 절연된 공급 장치가 필요하거나 펌프의 내부에서 접지로 연결된 부하 저항을 사용할 수 없는 4-20mA의 출력인 경우에 사용할 수 있습니다.

1.

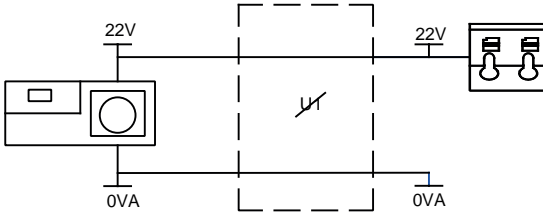

2.

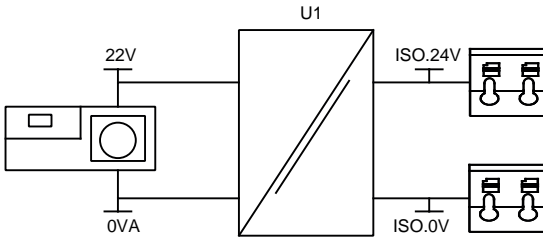

1. 절연 전원 공급 옵션이 없는 경우 (N 모듈)

2. 절연 전원 공급 옵션이 있는 경우 (F 모듈)

13.6 입력/출력 커넥터 - IP66

기호 범례



작동



Input



키패드 방향 변경



정지



출력



건조 (누액 없음)



시계 방향 회전



수동 (키패드) 제어



젖음 (누액 감지됨)














시계 반대 방향 회전



아날로그


표준 N 모듈: 입력/출력 커넥터

커넥터 번호	기능	입력 또는 출력	구성 가능	신호 응답
J1			아니요	펌프 연결
J2		Input	예	
J3		Input	예	


커넥터 번호	기능	입력 또는 출력	구성 가능	신호 응답
J4		Input	예	<div> START STOP  0  1 [5-24V]  </div> <div> LEAK   0  1 [5-24V]  </div>
J5		Input	예	<div> FREQ   5V-24V 1mA </div>
J6	1. 접지 2. 접지		아니요	

13.7 네트워크 토폴로지

방사형 네트워크

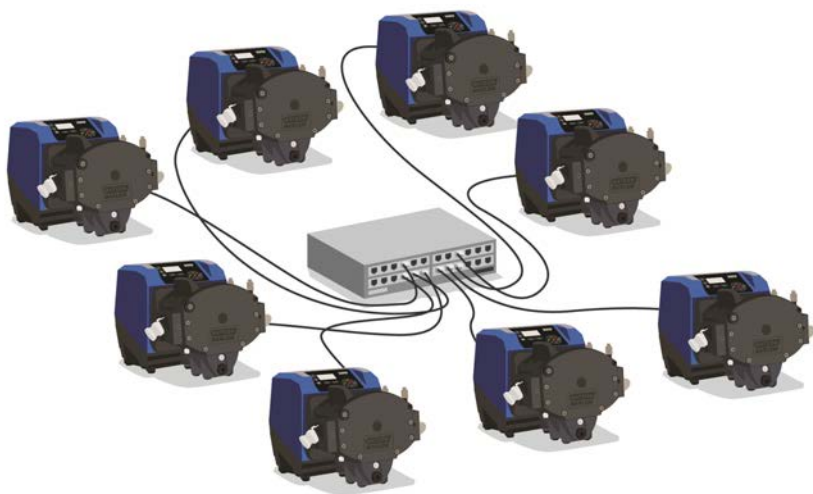

링형 네트워크

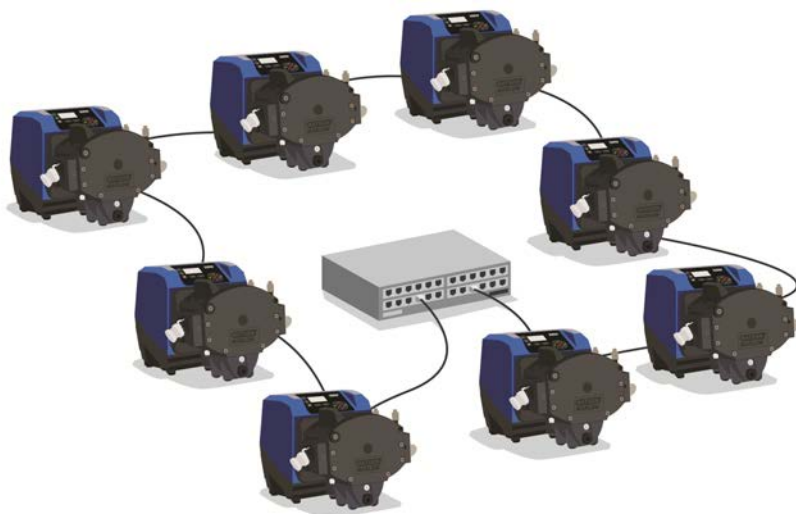

14 처음으로 펌프 켜기

펌프의 전원을 켭니다. 펌프에서 Watson-Marlow 펌프 로고가 있는 시작 화면을 3초 동안 표시합니다.



14.1 표시 언어 선택

1. ^/v 키를 사용하여 원하는 언어를 선택하고 **SELECT**(선택)을 누릅니다.



2. 선택한 언어가 이제 화면에 표시됩니다. **CONFIRM**(확인)을 선택하여 계속합니다. 모든 텍스트가 이제 선택한 언어로 나타납니다.



3. 언어 선택 화면으로 돌아가려면 **REJECT**(취소)를 선택합니다. 이때 홈 화면으로 진행됩니다.



14.2 초기 운전 기본값

이 펌프는 아래 표와 같은 작동 매개변수로 미리 설정되어 있습니다.

매개변수	730 기본값
Language(언어)	설정되지 않음
기본 모드	수동
기본 수동 속도	360rpm
펌프 상태	정지됨
최대 속도	360rpm
방향	CW
Pumphead펌프헤드	720R
튜브 크기	25.4mm
튜브 재질	Bioprene
Flow calibration(유량 교정)	0.92 l/rev
Flow units(유량 단위)	rpm
SG 값	1
키패드 잠금	비활성화됨
신호음	켜짐
보안 코드	설정되지 않음
원격 시작/정지 입력	상위 = 정지
누액 감지기 입력	상위 = 누액

펌프는 이제 위에 열거한 기본값에 따라 작동할 준비가 완료되었습니다.

참고: 화면 바탕색은 다음과 같이 가동 상태에 따라 바뀝니다.

- 흰색 바탕은 펌프가 정지했음을 나타냄
- 회색 바탕은 펌프가 가동 중임을 나타냄
- 빨간색 바탕은 오류 또는 알람을 나타냄

모든 작동 매개변수를 키로 눌러 변경할 수 있습니다("펌프 작동 " 페이지17).

15 14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클

전원 투입 이후의 순서는 시작 화면에서 홈 화면으로 전환됩니다.

- 펌프에서 전원 공급 시험을 실행하여 메모리와 하드웨어가 올바르게 기능을 발휘하는지 확인합니다. 결함이 발견되면 오류 코드가 표시됩니다.
- 펌프에서 Watson-Marlow Pumps 로고가 나타나는 시작 화면을 3초 동안 표시한 후 홈 화면을 표시합니다.
- 시작 기본값은 펌프가 마지막 꺼졌을 때 적용된 값입니다.

운전을 위한 매개변수가 펌프에 설정되어 있는지 확인하십시오. 펌프는 이제 작동할 준비가 완료되었습니다.

모든 작동 매개변수를 키로 눌러 변경할 수 있습니다("펌프 작동 " 페이지17).

전원 차단

이 펌프에는 펌프 전원이 나갔을 때의 운전 상태로 복원하는 자동 재시작 기능이 있습니다(수동 모드).

전원 정지/시작 주기

펌프 켜기/끄기를 수동으로든 또는 자동 재시작 기능을 통해서든 24시간에 12회 이상 수행하지 마십시오(수동모드). 전원을 자주 껐다가 켜야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.

16 모드 메뉴

Change mode(모드 변경) 메뉴를 표시하려면 **MODE**(모드)를 누릅니다.

▲ 및 ▼키를 사용하여 사용 가능한 모드를 스크롤합니다.

- Manual(수동) (기본값)
- Flow calibration(유량 교정)
- EtherNet/IP™
- CANCEL(취소)



SELECT(선택)를 사용하여 모드를 선택합니다. 모드 설정을 변경하려면 오른쪽 **SETTINGS** 키를 사용합니다.

17 수동

수동 모드에서 펌프의 모든 설정과 기능은 키를 눌러 설정하고 제어할 수 있습니다. "14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클" 페이지39에서 설명된 Auto restart(자동 다시 시작)이 활성화되지 않았다면 수동 모드 홈 화면이 표시됩니다.

오토리스타트 기능은 수동 모드. 오토리스타트 기능이 활성화되고 전원이 다시 들어왔을 때 마지막 알려진 작동 상태로 돌아갑니다. 펌프를 가동하고 있을 때에는 시계 방향 화살표가 동영상으로 표시됩니다. 정상 작동 시 흐름 방향은 펌프헤드의 맨 위 포트에서 나와 맨 아래 포트에 들어갑니다.

만약 느낌표(!)가 표시되면, 이는 언제든지 펌프가 자동으로 작동할 수 있음을 의미합니다. 수동 모드 '오토리스타트' 구성이 가능합니다. 자물쇠 아이콘이 나타나면 키패드 잠금이 켜져 있음을 나타냅니다.

17.1 START



현재 표시된 유량으로 펌프를 시작하며 화면 배경이 회색으로 바뀝니다. 펌프가 이미 작동 중이라면 이 키를 눌러도 아무런 변화가 없습니다.

17.2 정지



펌프를 정지합니다. 화면 배경이 흰색으로 바뀝니다. 펌프가 가동하고 있지 않을 때 이 키를 눌러도 아무런 변화가 없습니다.

17.3 유량 증가 및 감소



▲ 및 ▼ 키를 사용하여 유량을 증가 또는 감소시킵니다.

유량 감소

- 키를 한 번 누르면 선택한 유량 단위의 최소 유효 자리만큼 유량이 감소합니다.
- 필요한 경우 키를 반복해서 눌러 원하는 유량을 달성합니다.
- 키를 누르고 있으면 유량이 스크롤됩니다.

유량 증가

- 키를 한 번 누르면 선택한 유량 단위의 최소 유효 자리만큼 유량이 증가합니다.
- 필요한 경우 키를 반복해서 눌러 원하는 유량을 달성합니다.
- 키를 누르고 있으면 유량이 스크롤됩니다.

17.4 최대값 기능(수동 모드만 해당)



- **MAX(최대값)** 키를 누르고 있으면 최대 유량으로 가동합니다.
- 키를 놓으면 펌프가 정지합니다.
- **MAX(최대값)** 키를 누르고 있는 동안 분배된 분량과 경과한 시간이 표시됩니다.

18 Flow calibration(유량 교정)

이 펌프는 유량을 ml/min 단위로 표시합니다.

18.1 유량 교정 설정

▲/▼ 키를 사용하여 **Flow calibration**(유량 교정)으로 스크롤하고 **CALIBRATE**(교정)를 누릅니다.



▲/▼ 키를 사용하여 최대 유량 한계를 입력하고 **ENTER**를 누릅니다.



START(시작)를 눌러 교정할 유체를 펌핑합니다.



교정할 유체의 펌핑을 정지하려면 STOP(정지)을 누릅니다.



^/v 키를 사용하여 펌핑한 유체의 실제 양을 입력합니다.



새 교정을 수락하려면 **ACCEPT**(수락)를 누르거나 **RE-CALIBRATE**(다시 교정)를 눌러 절차를 반복합니다.
중지하려면 **HOME**(홈) 또는 **MODE**(모드)를 누릅니다.



이제 펌프가 교정되었습니다.

19 EtherNet/IP™ 모드

19.1 EtherNet/IP™ 설정 구성

네트워크에 적합한 설정을 구성합니다. 정적 IP 주소는 다음과 같습니다.

설정	값
DHCP 활성화	꺼짐
IP 주소	192.168.001.012
서브넷 마스크	255.255.255.000
게이트웨이 주소	192.168.001.001



1. MODE menu(모드 메뉴)에 들어가려면 'MODE(모드)' 키를 누릅니다.



2. 'EtherNet/IP'가 하이라이트 될 때까지 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.
3. ETHERNET/IPSETTINGS menu(EtherNet/IP 설정 메뉴)에 들어가려면 'SETTINGS(설정)' 키를 누릅니다.

DHCP 활성화 설정



4. 'DHCP 활성화'를 끄려면 'DISABLE(비활성화)' 키를 누릅니다.

IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소 설정

다음의 방법을 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소를 차례로 구성하십시오.



5. UP(위)과 DOWN(아래) 키를 사용하여 구성하고 싶은 설정을 선택합니다
6. '설정(SET)'을 눌러 SETADDRESS menu(주소 설정 메뉴)에 들어갑니다



7. UP(위)과 DOWN(아래) 키를 사용하여 첫 번째 번호를 설정합니다. UP(위)과 DOWN(아래) 키를 길게 누르면 스크롤 속도가 빨라집니다.
8. 'NEXT(다음)' 키를 누르면 다음 번호로 이동합니다



9. 마지막 번호를 설정 한 후 'CONFIRM(확인)' 키를 눌러 번호를 저장하고 'ETHERNET/IP SETTINGS (EtherNet/IP 설정)' 화면으로 되돌아옵니다.
10. MODE menu(모드 메뉴)로 돌아가려면 BACK(뒤로)을 누릅니다

19.2 EtherNet/IP™ 모드



1. Menu(모드 메뉴)에서 EtherNet/IP™를 선택한 후 SELECT(선택) 키를 눌러 EtherNet/IP™ 모드를 사용합니다.




2. 펌프가 PC에 연결되어 있지 않으면 펌프 디스플레이 화면에는 위와 같은 오류가 표시됩니다.

19.3 펌프와 PC간의(P2P) http 연결 예시

다음의 IP 구성으로 펌프를 설정하려면 "EtherNet/IP™ 설정 구성" 페이지45을 참고하십시오.

- IP 주소: 192.168.1.12
- 서브넷 마스크: 255.255.255.0
- 기본 게이트웨이: 192.168.1.1

19.4 PC 설정

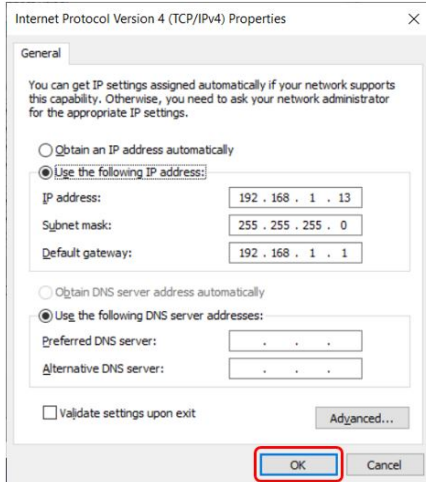

'인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성' 창에서 '다음 IP 주소 사용' 버튼을 선택하고 아래의 네트워크 설정을 입력하십시오. 완료 후 OK 버튼을 누르십시오. "EtherNet" 연결에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성에 들어가면 "네트워크 연결" 창에서 확인할 수 있습니다.

다음과 같이 설정합니다:

- IP 주소: 192.168.1.13
- 서브넷 마스크: 255.255.255.0
- 기본 게이트웨이: 192.168.1.1

'OK'(붉은 색으로 강조됨) 선택 후 모든 창을 닫으십시오.

19.5 펌프에 PC 연결



1. PC의 표준 RJ45 네트워크 케이블을 펌프의 RJ45(1 또는 2)로 연결합니다.



2. 'Connected(연결됨)' 및 'Port 1 Connected(포트 1 연결됨)' 또는 'Port 2 Connected(포트 2 연결됨)' 표시기에 녹색 불이 들어오고, 이어서 'P Address(IP 주소)'가 표시됩니다. 그러면 펌프는 EtherNet/IP™ 모드에 들어갑니다.



3. 'E' 네트워크 기호는 연결이 끊긴 경우 빨강, 연결된 경우에는 검정으로 표시됩니다.

19.6 웹 브라우저를 이용한 연결

펌프가 PC에 연결되었습니다. 이제 웹 브라우저를 열 수 있습니다.

웹 브라우저의 작동 방식은 무엇입니까?

- 웹 브라우저는 콘텐츠를 볼 수 있는 창입니다
- 인터넷의 경우, HTML를 사용하여 웹사이트에서 다운로드됩니다
- 펌프의 경우, HTML은 내부적으로 저장됩니다

웹 브라우저 사용 방법

- 웹 브라우저를 실행합니다(예: Internet Explorer®)
- 주소 창에 192.168.1.12를 입력합니다. 펌프 웹 페이지가 열리면서 '개요' 탭을 표시합니다.

19.7 PLC에 연결

이 펌프는 EtherNet/IP™을 사용하는 PLC 시스템을 위한 EtherNet/IP™ 사양에 따라 달라집니다.

EDS 파일을 설치하여 자동으로 구성하기(프로파일에 Rockwell 추가)

EDS 파일 다운로드

EDS 파일은 WMFTG 웹사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.

- WMFTG 웹사이트를 탐색합니다.
- 홈페이지의 링크를 클릭하여 'Literature(자료실)' 페이지로 이동합니다.
- 검색 필터에 'EDS'를 입력한 후 검색을 클릭합니다.

수동 구성

Assem100

T->0

매개변수 번호	신호	바이트 오프셋	유형
13	FlowCal	0	U32
14	RunHours	4	U32
15	SensorFlowRate	8	U32
16	SensorPressure	12	U32
17	PressureLo-HiWarningSp	16	U32
18	PressureHi-LoWarningSp	20	U32
19	PressureLo-LoAlarmSp	24	U32
20	PressureHi-HiAlarmSp	28	U32
21	FlowSensorLo-HiWarningSp	32	U32
22	FlowSensorHi-LoWarningSp	36	U32
23	FlowSensorLo-LoAlarmSp	40	U32
24	FlowSensorHi-HiAlarmSp	44	U32
25	FlowTotaliser	48	U32
26	RevolutionCount	52	U32
27	PumpSpeed	56	U16
28	SpeedLimit	58	U16
29	GeneralAlarm	60	U16
30	PumpVersionMajor	62	U8
31	PumpVersionMinor	63	U8
32	ASIC-VersionMajor	64	U8

매개변수 번호	신호	바이트 오프셋	유형
33	ASIC-VersionMinor	65	U8
34	ASIC-VersionBuild	66	U8
35	WallSize	67	U8
36	BoreSize	68	U8
37	PumpModel	69	U8
38	PumpHead	70	U8
39	PressureSensorModel	71	U8
40	PressureSensorSize	72	U8
41	FlowSensorModel	73	U8
42	FlowSensorSize	74	U8
43	Reverse	75	U8
44	Running	76	BOOL
45	LeakDetected	77	BOOL
46	MotorStallError	78	BOOL
47	MotorSpeedError	79	BOOL
48	OverCurrentError	80	BOOL
49	OverVoltageError	81	BOOL
50	Guard/Interlock	82	BOOL
51	FlowHi-LoActive	83	BOOL
52	FlowLo-LoActive	84	BOOL
53	PressureHi-LoActive	85	BOOL
54	PressureLo-LoActive	86	BOOL
55	FlowHi-HiActive	87	BOOL

매개변수 번호	신호	바이트 오프셋	유형
56	FlowLo-HiActive	88	BOOL
57	PressureHi-HiActive	89	BOOL
58	PressureLo-HiActive	90	BOOL
59	SensorErrorInput1	91	BOOL
60	SensorErrorInput2	92	BOOL
61	EthernetIpMode	93	BOOL
62	EthernetIpActive	94	BOOL

Assem150

O->T

매개변수 번호	신호	오프셋	유형
1	SetFlowCal	0	U32
2	SetSpeed	4	U16
3	SetSpeedLimit	6	U16
4	SetFailsafeSpeed	8	U16
5	SetFailsafeEnable	10	U8
6	SetReverse	11	U8
7	Run	12	BOOL
8	RunEnable	13	BOOL
9	ResetRunHours	14	BOOL
10	PauseFlowTotaliser	15	BOOL
11	ResetFlowTotaliser	16	BOOL
12	ResetRevolutionCount	17	BOOL

19.8 펌프 매개변수

설정 매개변수

매개변수를 새로운 값으로 설정:

- 필드에 값을 입력하거나 체크 박스에서 클릭합니다(매개변수 유형에 따라 달라짐)
- 'set(설정)'을 클릭하여 새로운 값을 저장하거나 'refresh(새로고침)'을 클릭하여 변경을 취소합니다
- 한 페이지에는 최대 10개의 매개변수를 표시할 수 있습니다. < 및 > 버튼을 사용하여 페이지를 이동합니다

다음의 매개변수는 사용자가 설정할 수 있습니다.

매개변수 번호	EDS 값	읽기/쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범위	설명
1	SetFlowCal	쓰기	15120	1 - 2147483647	튜브 유량 교정값을 설정하기 위해 사용합니다. 유량 교정값은 μL 로 설정되어 있습니다. 유량 교정에 관한 추가 정보는 "Flow calibration(유량 교정)" 페이지43을 참조하십시오.
2	SetSpeed	쓰기	100	1 - 2200	속도는 Deci RPM로 설정되어 있습니다. 최대 속도는 헤드 유형에 따라 달라집니다. 1페이지의 "펌프헤드" 페이지62를 참조하십시오.
3	SetSpeedLimit	쓰기	2200	1 - 2200	속도는 Deci RPM로 설정되어 있습니다. 최대 속도는 헤드 유형에 따라 달라집니다. "펌프헤드" 페이지62를 참조하십시오.
4	SetFailsafeSpeed	쓰기	100	1 - 2200	장애 조치 설정이 활성화되어 있다면, 통신 장애가 발생했을 때 펌프는 선택한 속도로 계속 해서 운행합니다.
5	SetFailsafeEnable	쓰기	0	0-1 (거짓/참)	장애 조치 속도가 활성화되어 있습니다. 비활성화되어 있다면, 통신 장애가 발생했을 때 펌프는 중지됩니다. 활성화되어 있다면, 펌프는 "장애조치속도 설정"에서 설정한 속도로 운행합니다

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
6	SetReverse	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정되어 있다면 펌프는 시계 반대 방향으로 작동합니다. 펌프의 기본 설정은 시계 방향 회전입니다
7	Run	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	1(참)로 설정하여 펌프가 작동할 수 있도록 합니다 0으로 설정하면 펌프가 중지됩니다. 펌프 활성화 설정을 해야 함에 주의하십시오.
8	RunEnable	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	1로 설정하여 펌프가 작동할 수 있도록 합니다. 0(참)로 설정하면 펌프가 중지되며 작동되지 않습니다.
9	ResetRunHours	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	누적 운행 시간을 초기화합니다
10	PauseFlowTotaliser	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	1(참)로 설정하면 내부 유속 토탈라이저 매개변수가 일시중지됩니다. 0(참)로 설정하면 매개변수의 일시중지가 해제됩니다
11	ResetFlowTotaliser	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	1(참)로 설정하여 유속 토탈라이저를 재설정합니다. 0(참)로 설정하면 유속 토탈라이저가 누적됩니다
12	ResetRevolutionCount	쓰기	0	0-1 (거짓/ 참)	1(참)로 설정하여 회전 카운터를 재설정합니다. 0(참)로 설정하면 회전 카운터가 증가합니다.

다음의 매개변수는 읽기 전용입니다.

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
13	FlowCal	읽기	1	1 - 2147483647	유량 교정값(μL)을 보고합니다.

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
14	RunHours	읽기	0	0 - 2147483647	펌프가 작동한 시간을 보고합니다
15	SensorFlowRate	읽기	0	- 2147483647 - 2147483647	유량 센서가 설정되어 있다면 그 값을 보고 합니다
16	SensorPressure	읽기	0	- 2147483647 - 2147483647	압력 센서가 설정되어 있다면 그 값을 보고 합니다
17	PressureLo- HiWarningSp	읽기	1	0 - 2147483647	낮은 압력 경고의 대역 설정 지점을 deci-psi 로 표시합니다
18	PressureHi- LoWarningSp	읽기	1	0 - 2147483647	높은 압력 경고의 대역 설정 지점을 deci-psi 로 표시합니다
19	PressureLo- LoAlarmSp	읽기	1	0 - 2147483647	낮은 압력 알람의 대역 설정 지점을 deci-psi 로 표시합니다
20	PressureHi- HiAlarmSp	읽기	1	0 - 2147483647	높은 압력 알람의 대역 설정 지점을 deci-psi 로 표시합니다
21	FlowSensorLo- HiWarningSp	읽기	1	0 - 2147483647	낮은 유량 경고의 대역 설정 지점을 μ L로 표 시합니다
22	FlowSensorHi- LoWarningSp	읽기	1	0 - 2147483647	높은 유량 경고의 대역 설정 지점을 μ L로 표 시합니다
23	FlowSensorLo- LoAlarmSp	읽기	1	0 - 2147483647	낮은 유량 알람의 대역 설정 지점을 μ L로 표 시합니다
24	FlowSensorHi- HiAlarmSp	읽기	1	0 - 2147483647	높은 유량 알람의 대역 설정 지점을 μ L로 표 시합니다
25	FlowTotaliser	읽기	0	0 - 2147483647	토탈라이징 유량값을 deci-ml로 표시합니 다

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
26	RevolutionCount	읽기	0	0 - 2147483647	전체 회전의 회전 카운트를 표시합니다
27	PumpSpeed	읽기	100	1 - 3600	현재 펌프 속도 설정점을 decirpm로 표시합니다
28	SpeedLimit	읽기	3600	1 - 3600	현재 한계 속도 설정점을 decirpm로 표시합니다
29	GeneralAlarm	읽기	0	0 - 32767	펌프 알람에 해당하는 값을 표시합니다.
30	PumpVersionMajor	읽기	0	0 - 127	펌프 소프트웨어 버전의 메이저 리비전 번호
31	PumpVersionMinor	읽기	0	0 - 127	펌프 소프트웨어 버전의 마이너 리비전 번호
32	ASIC-VersionMajor	읽기	0	0 - 127	EtherNet ASIC 소프트웨어 버전의 메이저 리비전 번호
33	ASIC-VersionMinor	읽기	0	0 - 127	EtherNet ASIC 소프트웨어 버전의 마이너 리비전 번호
34	ASIC-VersionBuild	읽기	0	0 - 127	EtherNet ASIC 소프트웨어 버전의 빌드 리비전 번호
35	WallSize	읽기	0	0 - 6	현재 선택한 튜브의 벽 사이즈를 표시합니다. "벽사이즈" 페이지63를 참조하십시오
36	BoreSize	읽기	0	0 - 32	현재 선택한 튜브의 보어 사이즈를 표시합니다. "보어사이즈" 페이지64를 참조하십시오
37	PumpModel	읽기	0	0 - 2	현재 선택한 펌프 모델을 표시합니다. "펌프 모델" 페이지62를 참조하십시오
38	PumpHead	읽기	0	0 - 20	현재 선택한 펌프 헤드를 표시합니다. "펌프 헤드" 페이지62를 참조하십시오.

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
39	PressureSensorModel	읽기	0	0 - 3	현재 선택한 압력 센서 모델을 표시합니다. 아래의 압력센서모델 표를 참고하십시오
40	PressureSensorSize	읽기	0	0 - 5	현재 선택한 압력 센서 사이즈를 표시합니다. 아래의 압력센서사이즈 표를 참고하십시오
41	FlowSensorModel	읽기	0	0 - 4	현재 선택한 유량 센서 모델을 표시합니다. 아래의 유량센서모델 표를 참고하십시오
42	FlowSensorSize	읽기	0	0 - 4	현재 선택한 유량 센서 사이즈를 표시합니다. 아래의 유량센서사이즈 표를 참고하십시오
43	Reverse	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정되어 있다면 펌프는 시계 반대 방향으로 작동합니다.
44	Running	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	펌프가 작동 중인 경우 설정합니다
45	LeakDetected	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	누액이 감지되었다면 설정합니다
46	MotorStallError	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정 시 펌프에 모터 정지 오류가 있습니다. 화면의 지시를 따르십시오
47	MotorSpeedError	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정 시 펌프에 펌프에 과전류 오류가 있습니다. 화면의 지시를 따르십시오
48	OverCurrentError	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정 시 펌프에 펌프에 과전류 오류가 있습니다. 화면의 지시를 따르십시오
49	OverVoltageError	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정 시 펌프에 과전압 오류가 있습니다. 화면의 지시를 따르십시오
50	Guard/Interlock	읽기	0	0-1(거짓/ 참)	설정 시 가드가 열립니다. 화면의 지시를 따르십시오

매개변수 번호	EDS 값	읽기/ 쓰기	기본값 (EDS)	매개변수 범 위	설명
51	FlowHi-LoActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 유량 센서 낮음 경고가 활성화됩니 다
52	FlowLo-LoActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 유량 센서 낮음 알람이 활성화됩니 다
53	PressureHi-LoActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 압력 센서 낮음 경고가 활성화됩니 다
54	PressureLo-LoActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 압력 센서 낮음 알람이 활성화됩니 다
55	FlowHi-HiActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 유량 높음 알람이 활성화됩니다
56	FlowLo-HiActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 유량 높음 경고가 활성화됩니다
57	PressureHi-HiActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 압력 높음 알람이 활성화됩니다
58	PressureLo-HiActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 압력 높음 경고가 활성화됩니다
59	SensorErrorInput1	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 센서 입력 1에서 오류가 발생합니 다
60	SensorErrorInput2	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 센서 입력 2에서 오류가 발생합니 다
61	EthernetIpMode	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 펌프는 EtherNet/IP 모드입니다
62	EthernetIpActive	읽기	0	0-1 (거짓/ 참)	설정 시 장치에서 EtherNet IP가 활성화되 어 있습니다

펌프 모델

나열 번호	펌프 모델
0	530
1	630
2	730

펌프헤드

나열 번호	Pumphead 펌프헤드	기본 속 도	설명
0	505CA	0.1- 220rpm	
1	313D	0.1- 220rpm	
2	313D2	0.1- 220rpm	
3	314D	0.1- 220rpm	
4	314D2	0.1- 220rpm	
5	520R	0.1- 220rpm	
6	520R2	0.1- 220rpm	
7	505L 연속식	0.1- 220rpm	
8	505L 더블	0.1- 220rpm	
9	520 새니터리	0.1- 220rpm	
10	520 산업용	0.1- 220rpm	

나열 번호	Pumphead 펌프헤드	기본 속 도	설명
11	620R	0.1- 265rpm	기본값은 0.1-165rpm입니다. 최대 속도 매개 변수 또는 스크린을 사용 하여 최대 속도를 265로 조정할 수 있습니다
12	620L 연속식	0.1- 265rpm	
13	620L 더블	0.1- 265rpm	
14	620RE 새 니 터리	0.1- 265rpm	
15	620RE4 새 니 터리	0.1- 265rpm	
16	620RE 산업 용	0.1- 265rpm	
17	620RE4 산업 용	0.1- 265rpm	
18	720R	0.1- 360rpm	
19	720 새 니터리	0.1- 360rpm	
20	720 산업용	0.1- 360rpm	

벽사이즈

나열 번호	벽사이즈	설명
0	0.8mm	
1	1.6mm	
2	2.4mm	
3	2.8mm	
4	3.2mm	

나열 번호	벽사이즈	설명
5	4.0mm	
6	4.8mm	

보어사이즈

나열 번호	BoreSize	설명
0	0.13mm	
1	0.19mm	
2	0.25mm	
3	0.38mm	
4	0.50mm	
5	0.63mm	
6	0.76mm	
7	0.80mm	
8	0.88mm	
9	1.02mm	
10	1.14mm	
11	1.29mm	
12	1.42mm	
13	1.52mm	
14	1.60mm	
15	1.65mm	
16	1.85mm	
17	2.05mm	
18	2.29mm	

나열 번호	BoreSize	설명
19	2.54mm	
20	2.79mm	
21	3.20mm	
22	4.80mm	
23	6.40mm	
24	8.00mm	
25	9.60mm	
26	12.0mm	
27	12.7mm	
28	15.9mm	
29	16.0mm	
30	17.0mm	
31	19.0mm	
32	25.4mm	

압력센서모델

나열 번호	압력 센서 모델	설명
0	없음	
1	Press-N-0xx	
2	Parker Scilog	
3	Generic Pressure	

압력센서사이즈

나열 번호	압력 센서 사이즈	설명
0	없음	

나열 번호	압력 센서 사이즈	설명
1	PRESS_N_SIZE_025	
2	PRESS_N_SIZE_038	
3	PRESS_N_SIZE_050	
4	PRESS_N_SIZE_075	
5	PRESS_N_SIZE_100	

유량센서모델

나열 번호	유량 센서 모델	설명
0	없음	
1	C0.55 V2.0	
2	Em-tec BioProTT	
3	FlexMag 4050C	
4	Generic Flow	

유량센서사이즈

나열 번호	유량 센서 사이즈	설명
0	없음	
1	4050C_SIZE_38	
2	4050C_SIZE_12	
3	4050C_SIZE_34	
4	4050C_SIZE_1	

20 센서


센서를 펌프에 연결하여 압력 및 유량에 대한 값, 경고 및 오류를 선택한대로 표시할 수 있습니다.

부착된 센서를 통해 펌프의 경고, 알리 설정 포인트를 구성할 수 있습니다.

각각의 펌프는 최대 하나의 유량 센서와 하나의 압력 센서를 동시에 지원할 수 있습니다.

20.1 센서 배선

설정하기 전 센서가 펌프에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. ("제어 배선" 페이지23 또는 "입력/출력 커넥터 - IP66" 페이지33).

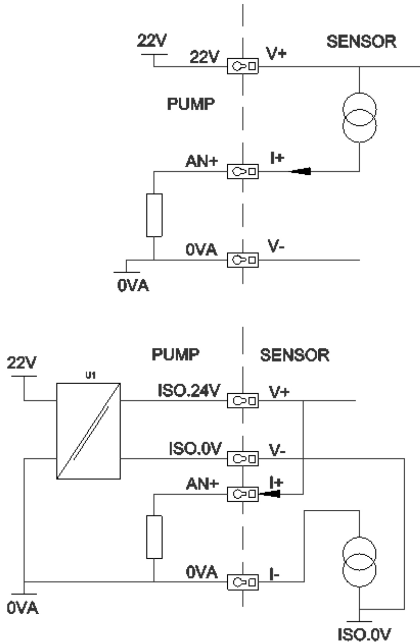

20.2 센서 설정



제어 설정 화면에서 \wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 설정**으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



\wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 구성** 옵션으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



▲ / ▼ 키를 사용하여 유량 또는 압력 옵션으로 스크롤하고 SELECT(선택)를 누릅니다. 여기서 구성에 필요한 센서의 유형을 선택합니다.



유량 센서 제품군을 지원하는 목록이 표시됩니다. 위의 이미지는 지원되는 유량 센서의 예시입니다. ▲ / ▼ 키를 사용하여 원하는 유량 센서로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



센서가 연결된 입력을 할당해야 합니다.

▲ / ▼ 키를 사용하여 원하는 유량 센서로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

연결 사양은 배선 제어 섹션을 참고하십시오.



▲ /V 키를 사용하여 원하는 센서 크기로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



▲ /V 키를 사용하여 원하는 출력 단위로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.
이 옵션을 선택하면 홈 화면에 표시되는 단위가 변경됩니다.



알람/ 경고 수위 설정

▲ /V 키를 사용하여 설정할 알람 수위로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



▲ /V 키를 사용하여 값을 입력한 후 **SELECT**(선택)를 눌러 설정합니다.

각각의 기본값은 설정되어 있지 않습니다. 사용자가 편집 화면에서 값을 설정하면 알람/경고가 활성화 됩니다.



경고 레벨이 발생하면 상단 또는 하단의 바가 오렌지색으로 바뀝니다



알람 범위로 들어오면 “센서 알람 감지” 화면이 표시되고 펌프가 정지됩니다.

20.3 시작 지연

모터 시작에서 알람/경고 활성화까지의 지연 시간을 설정합니다. 시작 지연은 모터 시동 시 활성화됩니다(모드에 관련 없음, MAX).



제어 설정 화면에서 \wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 설정**으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



제어 설정 화면에서 \wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 지연 설정**으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



\wedge / \vee 키를 사용하여 값을 설정한 후 **SELECT(선택)**를 눌러 저장합니다.

20.4 일반 센서(Generic Sensors)

시스템에 4-20mA 출력 및 선형 응답을 사용하는 모든 센서입니다. 센서의 최대 유량/압력 정격은 이 섹션의 맨 마지막에 표로 정리되어 있습니다.



제어 설정 화면에서 \wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 설정**으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



\wedge / \vee 키를 사용하여 **센서 구성** 옵션으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



▲ / ▼ 키를 사용하여 **유량** 또는 **압력** 옵션으로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 여기서 구성에 필요한 센서의 유형을 선택합니다.



▲ / ▼ 키를 사용하여 **일반 유량 센서** 또는 **일반 압력 센서** 옵션으로 스크롤하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



△ /V 키를 사용하여 **4-20mA 입력 1** 또는 **4-20mA 입력 2** 옵션으로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.

사용자가 센서에 어떤것을 연결하는지에 따라 달라집니다.

연결 사양은 배선 제어 섹션을 참고하십시오.

4-20mA 출력 제공하는 일반 센서만 지원합니다.



△ /V 키를 사용하여 센서 단위 출력 유형을 선택하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다. 센서의 유형에 따라 아래 표의 옵션이 달라집니다:

유량	압력
ul/min	Bar
ml/min	Psi
ml/hr	
l/min	
l/min	

센서 단위의 유형을 선택한 후 “일반 센서 교정”화면에서 진행합니다.



^v 키를 사용하여 센서의 입력이 4mA일 때 보고된 값을 변경합니다. 이 값에 만족하면 **SELECT**(선택)을 누르십시오.



^v 키를 사용하여 센서의 입력이 20mA일 때 보고된 값을 변경합니다. 이 값에 만족하면 **SELECT**(선택)을 누르십시오.

선택한 센서 및 단위에 따라 설정할 수 있는 최대값은 아래와 같습니다

압력 단위	최소	최대
PSI	-10.0	75
Bar	-0.689	5.171


유량 단위	최소	최대
ul/min	0	60000000
ml/min	0	60000
ml/hr	0	900000
l/min	0	60
l/hr	0	900

경고 / 오류 수위 화면이 표시됩니다. "알람/ 경고 수위 설정" 페이지71을 참고하십시오. 오류 및 경고값은 4mA 및 20mA일 때의 값으로 기본 설정됩니다. 사용자는 프로세스에 맞게 경고 및 오류를 설정해야 합니다.

예

4-20mA 센서를 0-10psi 범위에서 사용하는 경우:

- 4mA를 0psi로 설정합니다
- 20mA를 10psi로 설정합니다
- 최대 알람은 8psi로 설정되었습니다
- 최대 경고는 7psi로 설정되었습니다
- 최소 알람은 3psi로 설정되었습니다
- 최소 알람은 2psi로 설정되었습니다

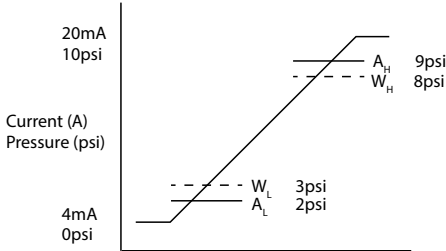

알람은 그래프에서 실선(A_L , A_H)으로 표시됩니다. 알람이 발생하는 동안 빨간색의 알람 화면이 표시되고 펌프가 정지됩니다. 알람은 Alarm Max/Min or Ethernet Hi-Hi/Lo-Lo 매개변수에 의해 설정된 값과 같거나 클 때 발생합니다. 사용자는 펌프에서 이 화면을 확인해야 합니다.

경고는 그래프에서 점선(W_L , W_H)으로 표시됩니다. 경고가 발생하는 동안 오렌지색 화면이 표시되고 EtherNet 통신에 경고 비트가 표시됩니다. 경고는 Warning Max/Min or Ethernet Hi-Lo/Lo-Hi 매개변수에 의해 설정된 값과 같거나 클 때 발생합니다.

참고: 연동 펌프 사용 시 압력 및 유량 시스템의 변동성은 자연스러운 현상입니다. 따라서 경고 및 알람의 한계를 설정할 때 단기적인 급등 및 변동을 고려해야 합니다.

참고: 펌프는 센서에서 오는 신호의 정확성을 제어할 수 없으며, 단순히 수신된 신호에 따라 응답합니다. 센서의 정확도는 센서 공급업체의 책임이며 유체 유형, 튜브 재질 및 온도 등 시스템의 변수에 따라 달라집니다.

20.5 유량 센서 읽기

유량 센서값은 유량 센서 판독 화면에서 확인할 수 있습니다.



21 메인 메뉴

주 메뉴를 열려면 HOME(홈) 화면 또는 INFO(정보) 화면 중 하나에서 **MENU**(메뉴) 버튼을 누릅니다.



이때 아래와 같은 메인 메뉴가 표시됩니다. ^/v 키를 사용하여 사용 가능한 옵션 사이로 선택 막대를 이동합니다.

옵션을 선택하려면 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

MENU(메뉴)를 호출한 화면으로 돌아가려면 **EXIT**(종료)를 누릅니다.



21.1 보안 설정

주 메뉴에서 **SECURITY SETTINGS**(보안 설정)를 선택하여 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

자동 키패드 잠금

자동 키패드 잠금을 켜거나/끄려면 **ENABLE**(활성화)/**DISABLE**(비활성화)을 누릅니다. 활성화된 경우 키 패드는 아무 동작도 하지 않고 20초가 지난 후 '잠깁니다'.



키패드 잠금 이후 아무 키나 누르게 되면 아래 화면이 표시됩니다. 키패드를 잠금 해제하려면 **UNLOCK** (잠금 해제) 키 두 개를 함께 누릅니다.



운전 모드 홈 화면에는 자물쇠 아이콘이 나타나게 되고, 이 상태는 키패드가 잠금이 활성화 되었음을 의미합니다.



참고로 STOP(정지) 키는 키패드가 잠겼는지 여부와 상관없이 항상 작동합니다.

PIN 보호

PIN 보호를 켜거나/끄려면 \wedge/\vee 키를 사용하여 SECURITY SETTINGS(보안 설정) 메뉴에서 **PIN protection**(PIN 보호)을 선택하고 **ENABLE/DISABLE**(활성화/비활성화)을 누릅니다. PIN 보호가 활성화된 경우, PIN 잠금을 비활성화하려면 마스터 레벨 PIN이 필요합니다.

마스터 PIN 설정

마스터 PIN을 설정하면 모든 기능이 보호됩니다. 마스터는 선택적으로 두 명의 추가 운영자에 대한 기능을 활성화할 수 있습니다. 이들은 사용자 1 및 사용자 2로 정의되어 있습니다. 두 추가 사용자는 마스터 사용자가 자신에게 할당한 PIN 코드를 입력하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 마스터 PIN을 설정하려면 마스터 레벨로 스크롤하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다.



네 자리로 된 마스터 PIN을 정의하려면 \wedge/\vee 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다



이제 **CONFIRM**(확인)을 눌러 입력한 숫자가 필요한 PIN인지 확인합니다. PIN 입력으로 돌아가려면 **CHANGE**(변경)를 누릅니다.



모든 기능에 액세스하도록 마스터 PIN이 적용되었음을 나타내는 다음 화면이 표시됩니다. **NEXT**(다음)를 눌러 선택적으로 사용자 1 및 사용자 2에 대한 기능 액세스를 활성화합니다.



사용자 1 보안 설정 구성

사용자 1이 강조 표시된 PIN PROTECTION(PIN 보호) 레벨 화면이 표시되면 **ENABLE**(활성화)을 눌러 사용자 1 보안 설정을 구성하거나 대체 사용자를 구성하도록 스크롤합니다.



사용자 1 보안 설정을 활성화하면 사용자 1에 대한 PIN 입력 화면이 표시됩니다. 네 자리로 된 사용자 1 PIN을 정의하려면 ^/v 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다



이제 **CONFIRM**(확인)을 눌러 입력한 숫자가 필요한 PIN인지 확인합니다. PIN 입력으로 돌아가려면 **CHANGE**(변경)를 누릅니다.




사용할 수 있는 기능을 정의하려면 ^/v 키를 사용하여 기능을 선택하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다. 사용자 1 PIN을 사용하여 활성화된 기능에 액세스하고, 기능을 비활성화하고, 활성화된 기능을 강조하고, **DISABLE**(비활성화)을 누르는 것만 가능합니다. 모든 필요한 기능이 활성화되었을 때 **FINISH**(마침)를 누릅니다.



사용자 2 보안 설정 구성

사용자 2가 강조 표시된 PIN PROTECTION(PIN 보호) 레벨 화면이 표시되면 **ENABLE**(활성화)을 눌러 사용자 2 보안 설정을 구성하거나 대체 사용자를 구성하도록 스크롤합니다.

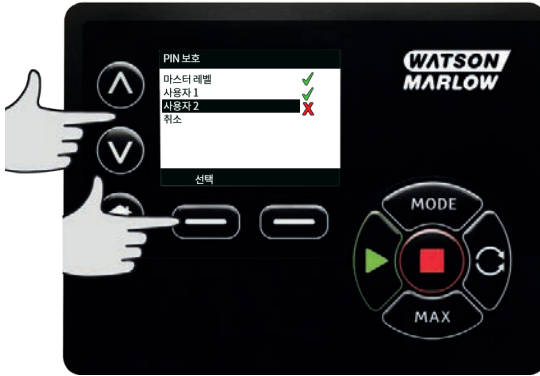

사용자 2 보안 설정을 활성화하면 사용자 2에 대한 PIN 입력 화면이 표시됩니다. 네 자리로 된 사용자 2 PIN을 정의하려면 ^/v 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다




사용할 수 있는 기능을 정의하려면 ^/v 키를 사용하여 기능을 선택하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다. 사용자 2 PIN을 사용하여 활성화된 기능에 액세스하고, 기능을 비활성화하고, 활성화된 기능을 강조하고, **DISABLE**(비활성화)을 누르는 것만 가능합니다. 모든 필요한 기능이 활성화되었을 때 **FINISH**(마침)를 누릅니다.



참고: 마스터가 사용자 1 및 사용자 2에 대한 보안 설정을 설정한 후에는 마스터 PIN만이 보안 설정에 액세스할 수 있습니다.

HOME(홈) 화면이 표시됩니다. 이제 모든 기능에 액세스하려면 PIN이 필요합니다. 마스터 PIN은 모든 펌프 기능에 액세스하며 사용자 1 및 사용자 2 PIN은 정의된 기능에만 액세스합니다. PIN을 입력하려면 ^ /v 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다

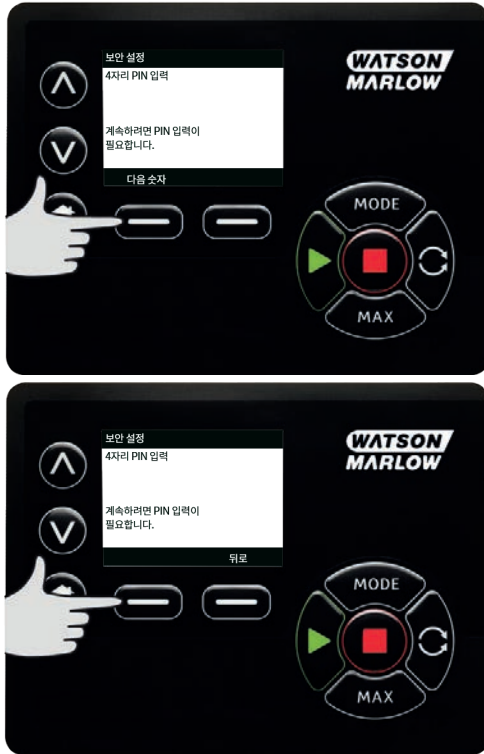

틀린 PIN을 입력하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다. 참고: 이 화면은 입력한 PIN이 해당 기능에 액세스할 수 없는 경우에도 표시됩니다.



이미 사용 중인 PIN 번호를 입력하여 다음과 같은 화면이 표시되면 **CHANGE**(변경)를 눌러 대체 PIN을 입력하거나 **EXIT**(종료)를 눌러 중지합니다.



입력한 PIN이 기능에 액세스할 수 없으면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



Keypad beep(키패드 경고음)

SECURITY(보안) 설정에서 ^/v 키를 사용하여 Keypad beep(키패드 경고음)으로 스크롤하고 **ENABLE**(활성화)을 선택합니다. 이제 키를 누를 때 펌프에서 경고음이 울립니다.



시작 시 PIN 입력

시작 시 PIN 입력 설정을 사용하여 시작 중에 PIN 입력이 필요한지 여부를 선택하도록 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

이는 시작 후 PIN 코드의 입력이 오토리스타트 기능과 무관하다는 것을 의미합니다.

이 설정이 활성화되면 ✓ 전원을 껐다 켜 후 펌프가 홈 제어 화면으로 가기 전에 PIN 코드를 입력해야 합니다.

이 설정이 비활성화되면 ✕ 전원을 껐다 켜 후 펌프가 홈 제어 화면으로 가기 전에 PIN 코드를 입력할 필요가 없습니다.

전원을 껐다 켜 후 펌프의 오토리스타트 응답은 PIN 입력과 무관합니다.

이 기본 설정이 활성화되면 ✓ 펌프가 홈 제어 화면으로 가기 전에 전원을 껐다 켜 후 PIN 코드를 입력해야 합니다.

이 기능을 비활성화해도 PIN 코드 작동의 다른 내용은 변경되지 않습니다. 펌프 설정을 수정하려면 여전히 PIN 코드를 입력해야 합니다.

21.2 일반 설정

일반 설정 메뉴를 보려면 메인 메뉴에서 **GENERAL SETTINGS**(일반 설정)를 선택합니다.

자동 다시 시작

이 펌프는 오토리스타트 기능을 포함합니다. 이 설정은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모모즈 모드에서만 작동합니다.

수동 모드에서 펌프가 작동 중이고 이 기능이 활성화되어 있으면('예'라고 구성됨), 전원을 껐다 켜를 때 펌프가 응답하는 방법은 변경됩니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 전원이 나갔을 때 펌프는 현재 작동 설정을 기억하고 전원이 다시 들어 오자마자 재시작합니다.

!' 기호는 오토리스타트 기능이 활성화되어 예기치 않은 작동을 유발할 수 있는 방식으로 펌프가 구성되었음을 사용자에게 경고할 때에도 표시됩니다.

오토리스타트 기능을 켜거나 끄려면 **ENABLE/DISABLE** 을 누릅니다(수동 모드).





오토리스타트 기능을 24시간 이내에 12회를 초과하여 사용하지 마십시오. 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.

Flow units(유량 단위)

현재 설정된 유량 단위는 화면 오른쪽에 표시됩니다. 유량 단위를 변경하려면 선택 막대를 Flow units(유량 단위) 메뉴 항목 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

^/v 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 유량 단위 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 이제 화면에 표시되는 모든 유량 단위는 선택된 단위가 됩니다.



질량 유량 단위를 선택하면 유체의 비중을 입력해야 합니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



^/v 키를 사용하여 비중의 값을 입력하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

Pump label(펌프 라벨)

펌프 라벨은 홈 화면의 헤더 막대에 표시되는 사용자 정의 20자리 영숫자 라벨입니다. 펌프 라벨을 정의 하거나 편집하려면 선택 막대를 Pump label(펌프 라벨) 메뉴 항목 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 펌프 라벨을 이전에 정의한 경우 편집할 수 있도록 화면이 표시되며, 그렇지 않은 경우 기본 라벨 "WATSON-MARLOW"가 표시됩니다.



^/v 키를 사용하여 각 자리에 사용 가능한 문자를 스크롤합니다. 사용 가능한 문자는 0-9, A-Z 및 SPACE (공백)입니다.

NEXT(다음)를 눌러 다음 문자로 이동하거나 **PREVIOUS**(이전)를 눌러 이전 문자로 이동합니다.



FINISH(마침)를 눌러 입력 내용을 저장하고 일반 설정 메뉴로 돌아갑니다.



Pumphead type(펌프헤드 유형)

주 메뉴에서 GENERAL SETTINGS(일반 설정)를 선택합니다.

^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 **Pumphead type**(펌프헤드 유형) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 **Pumphead**(펌프헤드) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 펌프헤드 유형 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



튜브 크기 및 튜브 재료

GENERAL SETTINGS(일반 설정)에서 **Tube size**(튜브 크기)를 선택한 다음 \wedge/\vee 키를 사용하여 선택 막대를 **Bore size**(보어 크기) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



\wedge/\vee 키를 사용하여 선택 막대를 사용할 튜브 크기 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



로드슈어 엘레멘트를 선택한 경우 튜브 크기가 압력 및 내경으로 표시됩니다.



이 화면에서 사용한 튜브 재료를 선택할 수도 있습니다.

^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 **Tube material**(튜브 재료) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 사용할 튜브 재료 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



PUMPHEAD MODEL(펌프헤드 모델) 화면에서 튜브 로트 번호를 나중에 참조하기 위해 기록할 수 있습니다. ^/v 키를 사용하여 선택 막대를 **Tube lot number**(튜브 로트 번호) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

^/v 키를 사용하여 각 자리에 사용 가능한 문자를 스크롤합니다. 사용 가능한 문자는 0-9, A-Z 및 공백입니다.

NEXT(다음)를 눌러 다음 문자로 이동하거나 **PREVIOUS**(이전)를 눌러 마지막 문자로 이동합니다.



FINISH(마침)를 눌러 입력 내용을 저장하고 일반 설정 메뉴로 돌아갑니다.

Restore defaults(기본값 복원)

공장 기본 설정을 복원하려면 일반 설정 메뉴에서 **Restore defaults**(기본값 복원)를 선택합니다.

이 기능이 실제로 기본값 복원이 되지 않는지를 확인하는 화면이 2번 나타납니다.

CONFIRM(확인), **RE-CONFIRM**(다시 확인)을 차례로 눌러 기본값을 복원합니다.



Language(언어)

펌프에 대해 대체 표시 언어를 선택하려면 General Settings(일반 설정) 메뉴에서 언어를 선택합니다. 언어를 변경 이전에 펌프를 정지시켜야 합니다.

^/v 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 언어로 이동합니다. **SELECT**(선택)를 눌러 확인합니다.



이제 선택한 언어가 화면에 표시됩니다. **CONFIRM**(확인)을 눌러 계속하면, 이제 표시되는 모든 텍스트가 선택한 언어로 나타납니다.

언어 선택 화면으로 돌아가려면 **REJECT**(거부)를 누릅니다.



MODE menu(모드 메뉴)

주 메뉴에서 **MODE**(모드) 메뉴를 선택하면 아래와 같은 하위 메뉴를 탐색하여 열 수 있습니다. 이 방법은 **MODE**(모드) 키를 누르는 것과 같습니다. 자세한 내용은 1페이지의 "Mode(모드) 메뉴"를 참조하십시오.

운전 시간 초기화

Control settings(제어 설정) 메뉴에서 **Reset run hours**(가동 시간 초기화)를 선택합니다.

RESET(초기화)을 선택하여 운전 시간 카운터를 0으로 만듭니다. 운전 시간 카운터는 홈 화면에서 **INFO**(정보)를 누르면 볼 수 있습니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다. **RESET**(초기화)을 눌러 가동 시간을 초기화하거나 **CANCEL**(취소)을 눌러 CONTROL SETTINGS(제어 설정) 메뉴로 돌아갑니다.



22 Help(도움말)

22.1 Help(도움말)

도움말 화면을 열려면 주 메뉴에서 Help(도움말)를 선택합니다.



소프트웨어 버전:	부품 코드 버전:
Main Processor Code: 1.2	Main Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI 스크린 리소스: 1.2	
PROSOLIST 소프트웨어 모듈: 1.2	
부품 코드	뒤로

23 19 문제 해결

펌프를 컷을 때 디스플레이 화면에 아무것도 나타나지 않으면, 다음 사항을 확인하십시오.

- 펌프에 대한 주전원이 사용 가능한지 점검합니다.
- 콘센트(있는 경우)의 퓨즈를 점검합니다.
- 전압 선택기 스위치의 위치를 점검합니다.
- 펌프 후면의 주전원 스위치를 점검합니다.
- 펌프 뒤쪽 스위치판 중앙의 퓨즈 홀더에서 퓨즈를 점검합니다.

펌프는 운전되지만 유체 이송량이 적거나 전혀 없으면 다음 사항을 확인하십시오.

- 펌프에 유체가 공급되는지 점검합니다.
- 라인의 꼬이거나 막힌 부분을 점검합니다.
- 라인의 밸브가 열렸는지 확인합니다.
- 튜브와 로터가 펌프헤드에 있는지 점검합니다.
- 튜브가 갈라지거나 터졌는지 점검합니다.
- 올바른 벽 두께 튜브를 사용 중인지 점검합니다.
- 회전 방향을 확인합니다.
- 로터가 구동축에서 미끄러지지 않는지 점검합니다.

펌프가 켜지지만 가동되지 않음:

- 원격 정지 기능과 구성을 점검하십시오.
- 현재 모드를 점검합니다. 현재 아날로그 모드입니까?
- 수동 모드에서 펌프를 작동 및 가동해 보십시오.

23.1 에러 코드

만약 내부 에러가 발생하면 빨간색의 에러 화면이 표시됩니다. 참고: 신호 범위 초과, 과대 신호 및 누출 감지 오류 화면에 외부 조건의 특성이 보고됩니다. 이 화면들은 깜빡이지 않습니다.

에러 코드	에러 상태	제안 조치
Er 0	FRAM write error	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 1	FRAM corruption	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 2	구동장치 업데이트 중의 플래시(FLASH) 쓰기 오류	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.

에러 코드	에러 상태	제안 조치
Er 3	FLASH corruption	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 4	FRAM shadow error	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 9	모터 정지	펌프를 즉시 정지시키십시오. 펌프헤드와 튜브 상태를 확인하십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er10	회전 속도계(Tacho) 결함	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er14	Speed error	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er15	Over current	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er16	Over voltage	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원 공급을 확인하십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다.
Er17	Under voltage	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원 공급을 확인하십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다.
Er20	Signal out of range	아날로그 제어 신호 범위를 확인하십시오. 필요한 경우 신호를 트림(Trim)하십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er21	Over signal	아날로그 제어 신호를 감소시키십시오.
Err50	Communication error (네트워크 오류가 아니라 내부 펌프 통신 오류)	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.

23.2 기술 지원

Watson-Marlow Fluid Technology Group
Falmouth, Cornwall
TR11 4RU
영국

해당 지역 Watson-Marlow 담당자에게 도움을 요청하십시오.
www.wmftg.com/contact

24 드라이브 유지보수

펌프 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리를 위해 해당 지역의 Watson-Marlow 담당자와 연락하십시오.

25 드라이브 예비 부품

설명	부품 번호
교체 가능 메인 퓨즈, 유형 T5A H 250V 20mm(5개 들이 팩)	MRA3083A
풋(5개 들이 팩)	MNA2101A
모듈 쉴	MN2516B
모듈 스위치 커버	MN2505M
글랜드(STD)	GR0056
글랜드(EMC)	GR0075
밀봉 플러그 또는 글랜드용 실링 와셔	GR0058
스냅 결합형 환기장치	MN2513B
M12 커버	MN2943B
절연 M12 칼라	MN2934T
비절연 M12 칼라	MN2935T
EtherNet 케이블, M12D 직각 4 핀 플러그에서 M12D 직선 4핀 플러그, CAT5, 차폐형, 3m	059.9121.000
EtherNet 케이블, M12D 직각 4 핀 플러그에서 RJ45, CAT5, 차폐형, 3m	059.9122.000
EtherNet 케이블, RJ45에서 RJ45, CAT5, 차폐형, 3m	059.9123.000
RJ45(skt)에서 M12 D 코드(skt) 어댑터 IP68	059.9124.000
730 En용 누출 감지기 키트	079.9151.000
730 EnN용 누출 감지기 키트	079.9161.000
RJ45에서 RJ45, 피치 케이블	059.9125.000

26 21 펌프헤드 교체



가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 언제나 펌프를 주전원에서 격리시킵니다.

26.1 21 펌프헤드 교체

520R

720R, 720RX, 720RE, 720REX safeguarding



730 시리즈의 기본 안전은 공구로 잠글 수 있는 펌프헤드 트랙을 통해 이루어집니다. 보조(백업) 보호는 펌프헤드 트랙이 열릴 경우 펌프를 정지시키는 전기 가드 스위치의 형태로 제공됩니다. 케이스형 펌프의 전기 가드 스위치를 기본 보호 기능으로 사용해서는 안 됩니다. 항상 펌프에서 주전원 공급을 분리한 후에 펌프헤드 가드를 여십시오.

720R 및 720RE



720RX 및 720REX

제거



다시 장착




27 튜브 교체



가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 언제나 펌프를 주전원에서 격리시킵니다.


27.1 연속 튜브

720R

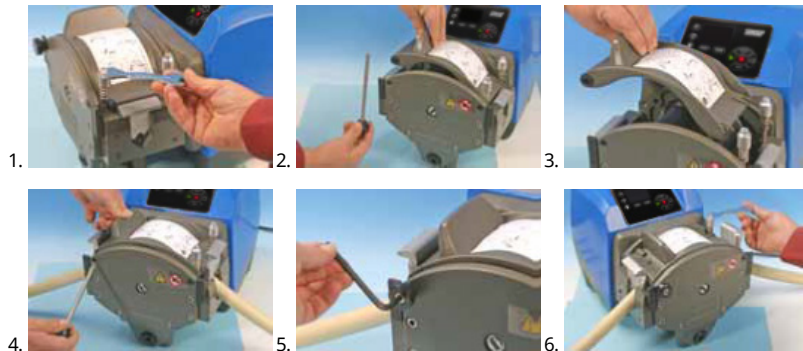

27.2 튜브 엘레먼트

720RE

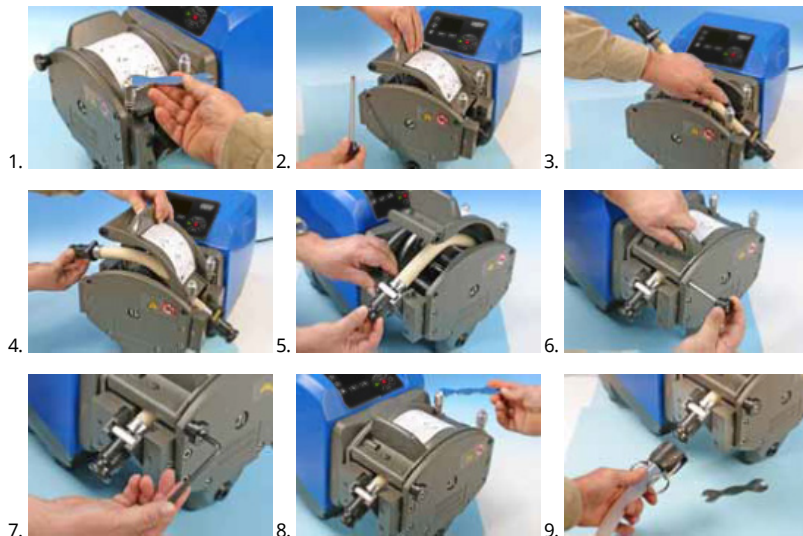


용제를 이용한 세척 일반 가이드

케미컬	세척 주의사항
지방족 탄화수소	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
방향족 탄화수소	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
켄톤 용제	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
할로겐화/염소화 용제	권장되지 않음: 폴리카보네이트 튜브 클램프 조정기와 폴리프로필렌 튜브 클램프 위치 지정장치에 위험할 수 있음.
알코올, 일반	주의가 필요하지 않습니다.
글리콜	로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
에스테르 용제	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 튜브 클램프 위치 캡 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
에테르 용제	권장되지 않음: 폴리카보네이트 튜브 클램프 조정기와 폴리프로필렌 튜브 클램프 위치 지정장치에 위험할 수 있음.

28 주문 정보

28.1 펌프 부품 번호

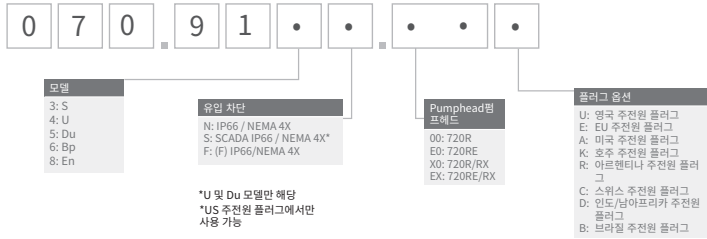



*(F) KROHNE 유량 센서용 모듈

28.2 튜빙 및 엘레먼트 부품 번호



720R 펌프헤드용 연속식 튜빙

					
mm	inch	#	Marprene	Bioprene	Pumpsil 실리콘
9.6	3/8	193	902.0096.048	933.0096.048	913.A096.048
12.7	1/2	88	902.0127.048	933.0127.048	913.A127.048
15.9	5/8	189	902.0159.048	933.0159.048	913.A159.048
19.0	3/4	191	902.0190.048	933.0190.048	913.A190.048
25.4	1	92	902.0254.048	933.0254.048	913.A254.048
mm	inch	#	Neoprene	STA-PURE Series PCS	
9.6	3/8	193		961.0096.048	
12.7	1/2	88	920.0127.048	961.0127.048	
15.9	5/8	189	920.0159.048	961.0159.048	
19.0	3/4	191	920.0190.048	961.0190.048	
25.4	1	92	920.0254.048	961.0254.048	

PVDF 트라이 클램프 스타일 커넥터가 있는 새니터리 엘레먼트


					
mm	inch	#	STA-PURE Series PCS	Bioprene TL	Pumpsil 실리콘
12.7	1/2	88	961.0127.PFT	933.0127.PFT	913.A127.PFT
15.9	5/8	189	961.0159.PFT	933.0159.PFT	913.A159.PFT
19.0	3/4	191	961.0190.PFT	933.0190.PFT	913.A190.PFT
25.4	1	92	961.0254.PFT	933.0254.PFT	913.A254.PFT

PP 캠 및 그루브 커넥터가 있는 산업용 엘레먼트

					
mm	inch	#	Marprene TL	Neoprene	Pumpsil 실리콘
12.7	1/2	88	902.0127.PPC	920.0127.PPC	913.A127.PPC
15.9	5/8	189	902.0159.PPC	920.0159.PPC	913.A159.PPC
19.0	3/4	191	902.0190.PPC	920.0190.PPC	913.A190.PPC
25.4	1	92	902.0254.PPC	920.0254.PPC	913.A254.PPC

28.3 펌프헤드 예비 부품

연속 튜빙 모델 720R 및 720RX

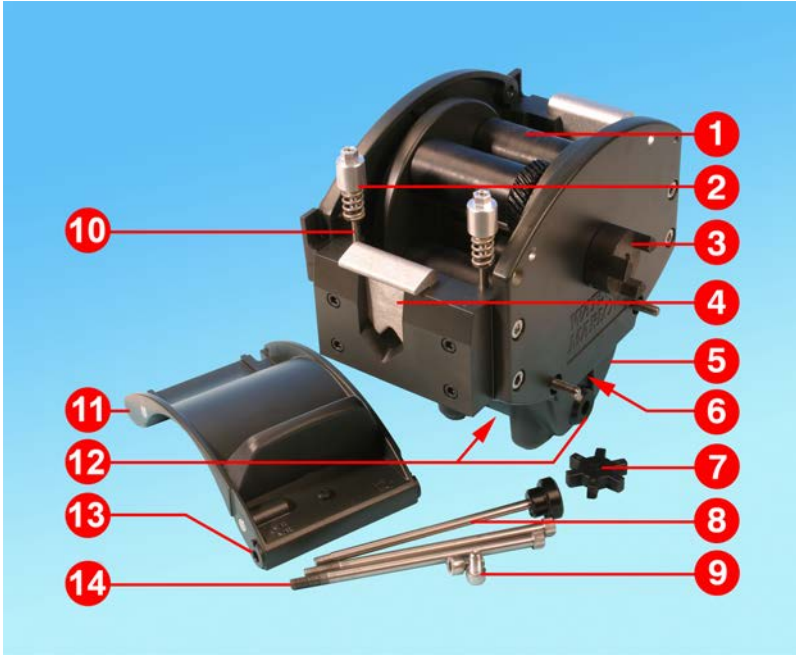

번호	예비 부품	설명
1	MRA3062A	Rotor assembly (720R)
1	MRA0036A	Rotor assembly (720RX)
2	MRA0104A	Knob assembly (4.8mm 벽면 튜빙)
3	CN0090	커플링 절반
4	MR0880C	튜브 클램프
5	MRA3061A	Foot assembly
6	CN0229	M12 밀봉 플러그
7	CN0088	커플링 스파이더
8	MRA0027A	Pivot pin assembly
8	MRA0034A	Pivot pin assembly (720RX)
9	FN0611	M8 x 16mm 나사

번호	예비 부품	설명
10	MR0662T	스터드 (61mm로 설정)
11	MRA3063A	Track assembly
12	CN0228	M25 밀봉 플러그
13	MR0882M	편심 부쉬
14	MR3041T	M8 x 307mm 볼트 (720RX)
14	MR3040T	M8 x 157mm 볼트 (720R)

LoadSure 엘레먼트 모델 720R 및 720RX



번호	예비 부품	설명
1	MRA3062A	Rotor assembly (720RE)
1	MRA0036A	Rotor assembly (720REX)
2	MRA0319A	Knob assembly (4.8mm 벽면 튜빙)
3	CN0090	커플링 절반
4	MR1118T	슬라이딩 클램프
5	MRA3061A	Foot assembly
6	CN0229	M12 밀봉 플러그
7	CN0088	커플링 스파이더
8	MRA0027A	Pivot pin assembly
8	MRA0034A	Pivot pin assembly (720REX)
9	FN0611	M8 x 16mm 나사

번호	예비 부품	설명
10	MR0662T	스터드 (61mm로 설정)
11	MRA3064A	Track assembly
12	CN0228	M25 밀봉 플러그
13	MR0882M	편심 부쉬
14	MR3041T	M8 x 307mm 볼트 (720REX)
14	MR3040T	M8 x 157mm 볼트 (720RE)

29 23 성능 데이터

29.1 720R, 720RE, 720R/RX 및 720RE/REX 성능 데이터

펌핑 조건

이 작동 지침의 모든 성능 수치는 최대 파이프라인 압력에서 기록되었습니다.

이 펌프는 고압 튜빙을 사용하는 720R, 720RE, 720R/RX 또는 720RE/REX 펌프헤드가 장착되었을 때 최대 압력 2bar(30psi)로 규정되어 있습니다. 그러나 파이프라인이 막히면 최대 압력 4 bar(58 psi)를 초과할 수 있습니다. 2bar(30psi)를 초과하지 않도록 감압 밸브를 파이프라인에 설치해야 합니다.

1bar(15psi)를 초과하는 배출 압력 시 유량 성능이 떨어질 수 있습니다. 이것은 특히 트윈 펌프헤드가 있는 경우입니다. 아래의 성능 표를 참조하십시오.


참고: 제시된 유량은 단순화하기 위해 반올림했지만 5%, 즉 유량의 정상 튜빙 공차 변동 이내의 정확도를 가집니다. 따라서 제시된 유량은 가이드로 간주되어야 합니다. 어떤 용도에서든 실제 유량은 경험적으로 결정되어야 합니다.

720R 및 720RE 유량

730 케이스형 펌프의 성능 한계

싱글 펌프헤드 (720R, 720RE)	0.25bar(3.6psi)		0.5bar(8psi)		1bar(15psi)		1.5bar(22psi)		2bar(30psi)	
	최대 속도 (rpm)*	최대 유량 L/hr(USGPH)	최대 속도 (rpm)*	최대 유량	최대 속도 (rpm)*	최대 유량	최대 속도 (rpm)*	최대 유량	최대 속도 (rpm)*	최대 유량
9.6mm(0.4인치)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)
12.7mm(0.5")	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)
15.9mm(0.6")	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	300	900 (238)
19.0mm(0.7")	360	1500 (396)	360	1500 (396)	360	1500 (396)	300	1300 (343)	250	1000 (264)
25.4mm(1.0")	360	2000 (528)	360	2000 (528)	360	2000 (528)	200	1100 (291)		

*최대 속도는 증가된 배출 압력에서 감소되어 펌프의 안전한 운전을 보장합니다.

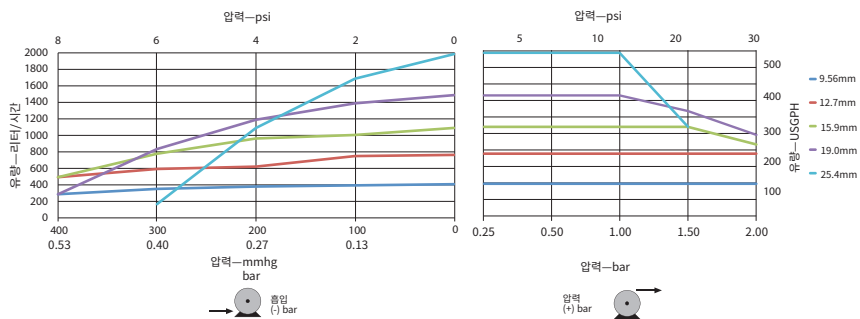


720R/RX 및 720RE/REX 유량

730 케이싱형 펌프의 성능 한계

트윈 펌프헤드 (720R/RX, 720RE/REX)	0.25bar(3.6psi)		0.5bar(8psi)		1bar(15psi)		1.5bar(22psi)		2bar(30psi)	
	최대 속 도(rpm)*	최대 유량 L/hr(USGPH)	최대 속 도(rpm)*	최대 유량	최대 속 도(rpm)*	최대 유량	최대 속 도(rpm)*	최대 유량	최대 속 도(rpm)*	최대 유량
9.6mm(0.4인치)	300	700 (185)	300	700 (185)	300	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)
12.7mm(0.5")	300	1300 (343)	300	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (261)
15.9mm(0.6")	300	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)				
19.0mm(0.7")	300	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (366)				
25.4mm(1.0")	300	3300 (872)	200	2200 (581)						

*최대 속도는 증가된 배출 압력에서 감소되어 펌프의 안전한 운전을 보장합니다.

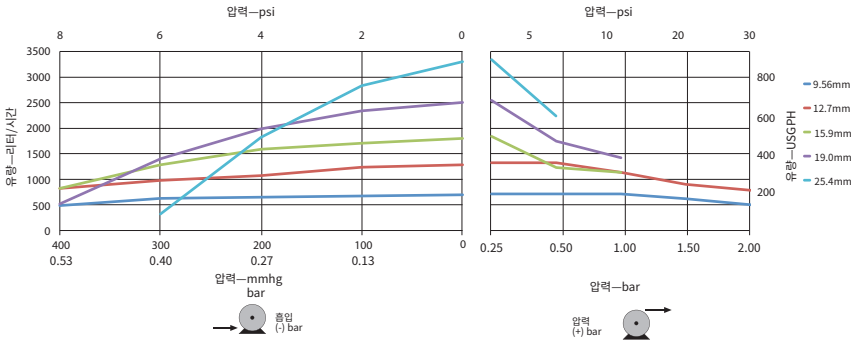

30 24 상표 등록

Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene
은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

STA-PURE 시리즈 PCS 및 STA-PURE 시리즈 PFL은 W.L.Gore and Associates의 상표입니다.

EtherNet/IP™은 ODVA, Inc의 상표입니다.

Studio 5000®은 Rockwell Automation의 상표입니다.

31 면책사항

이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Fluid Technology Group은 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도에 사용해서는 안 됩니다.

32 25 발행 기록

m-730en-01 530 EN 펌프

최초 발행 2020년 4월